
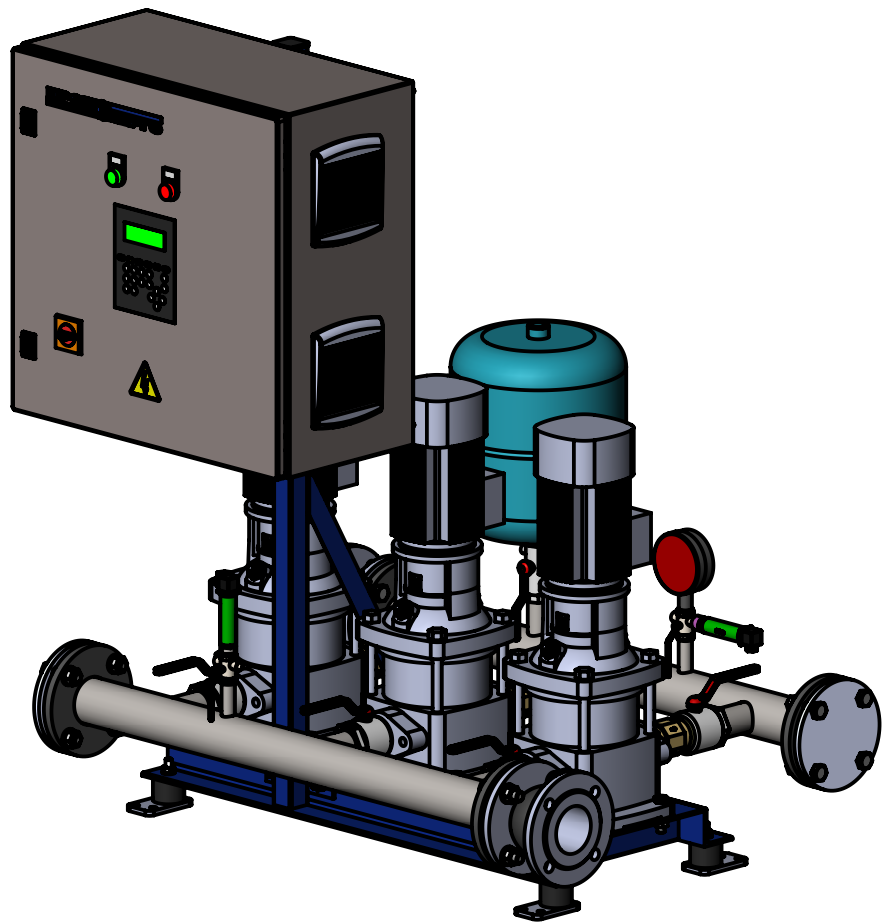
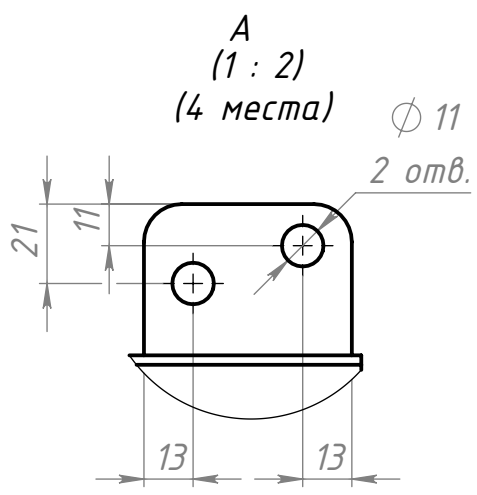
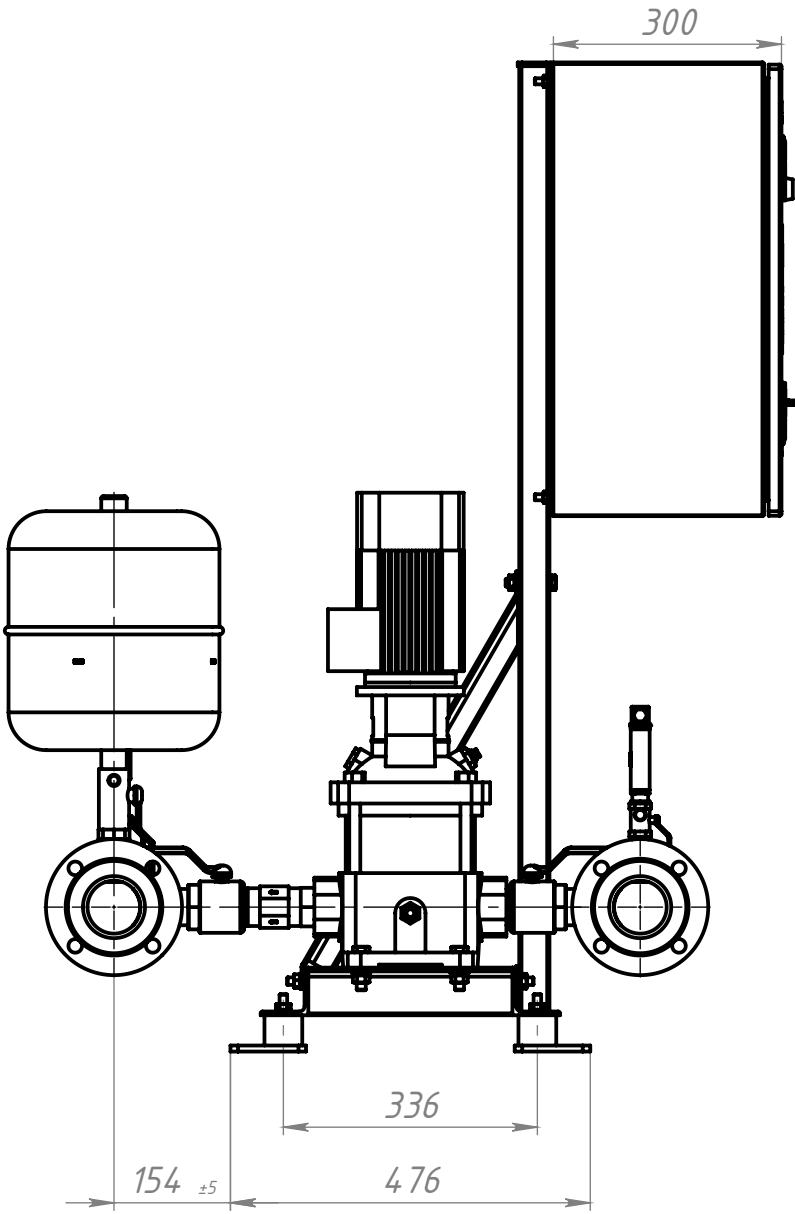
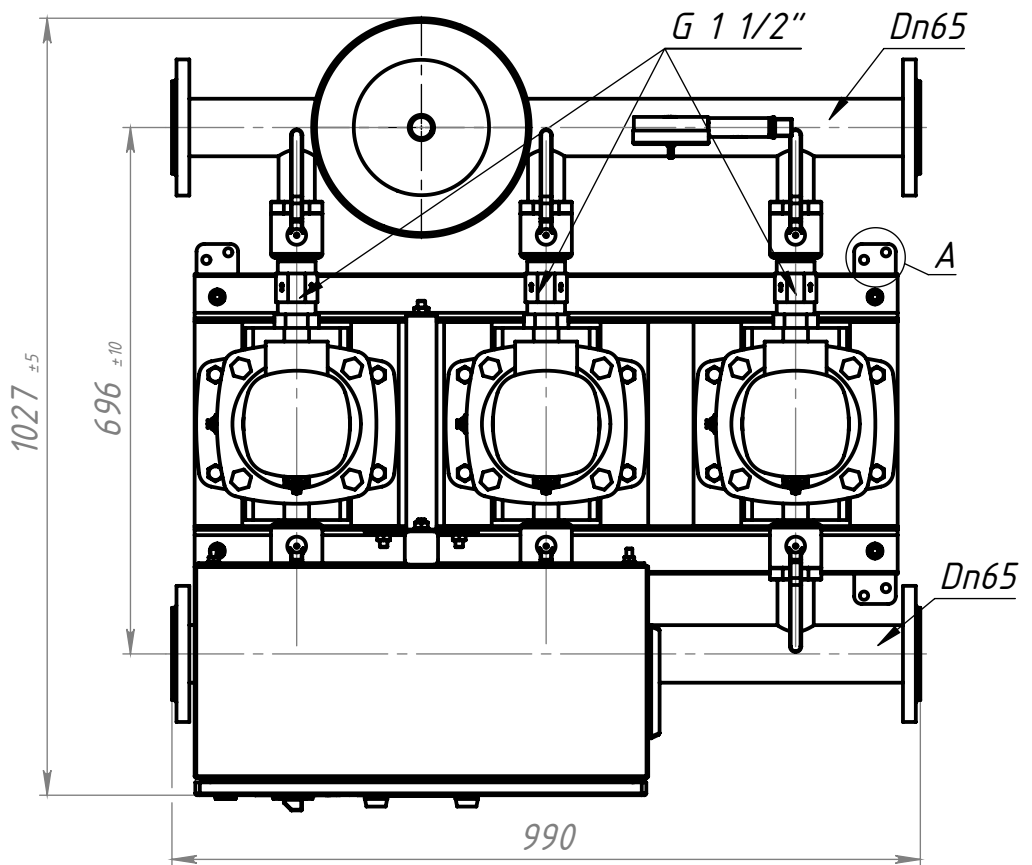



Перв. примен.	Справ. №	Подпись и дата	Инв. № дудл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.
---------------	----------	----------------	--------------	--------------	----------------	--------------

МАНС МультиПро 3 CR 10-3 P.00.00 ГЧ

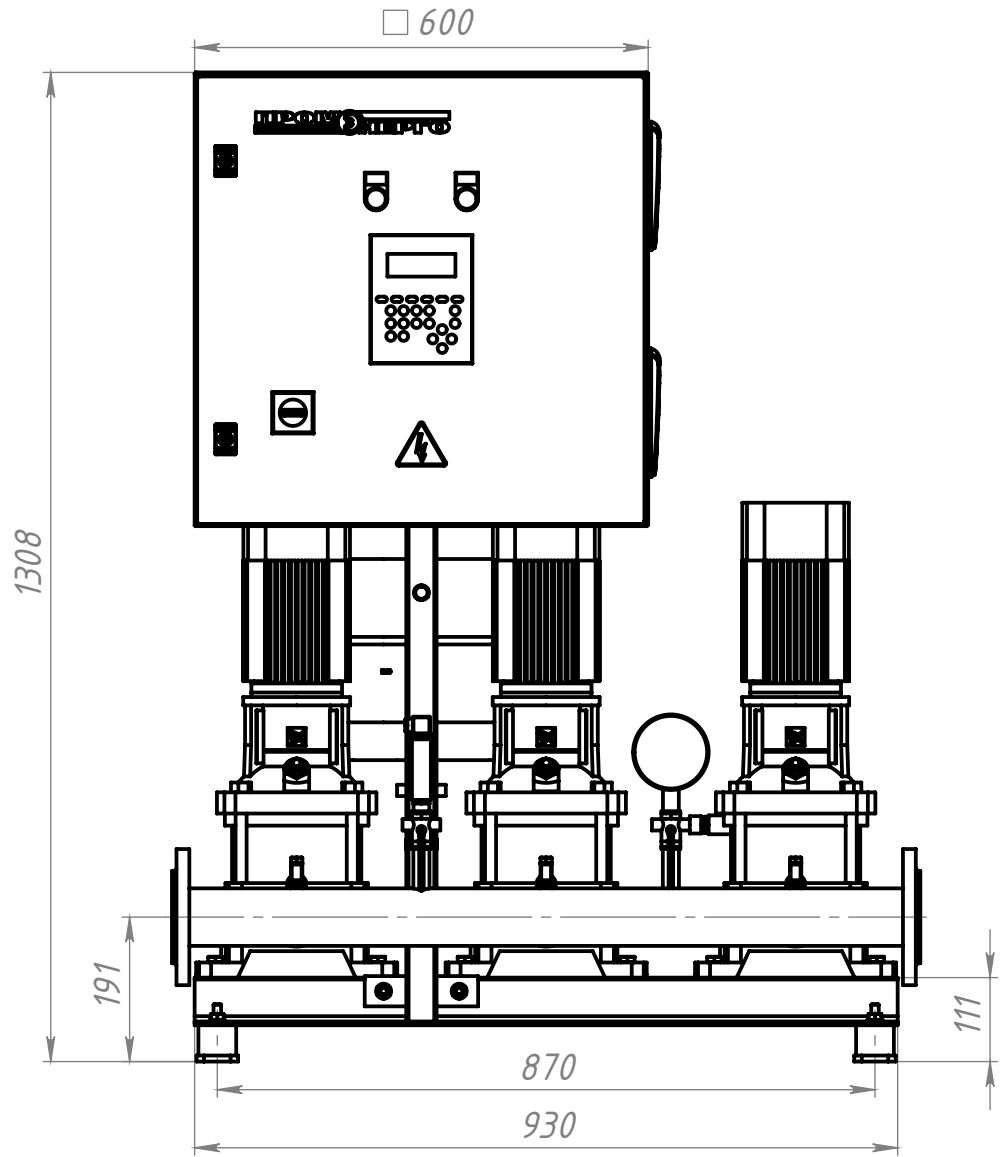

Примечание.
Максимально допустимое давление на выходе станции – 10 бар.
Заглушки фланцевые (АТК 24,200,02-90) и фланцевые гидрокомпенсаторы в количестве 2 шт на чертеже условно не показаны

Габаритный чертеж гидрокомпесатора.

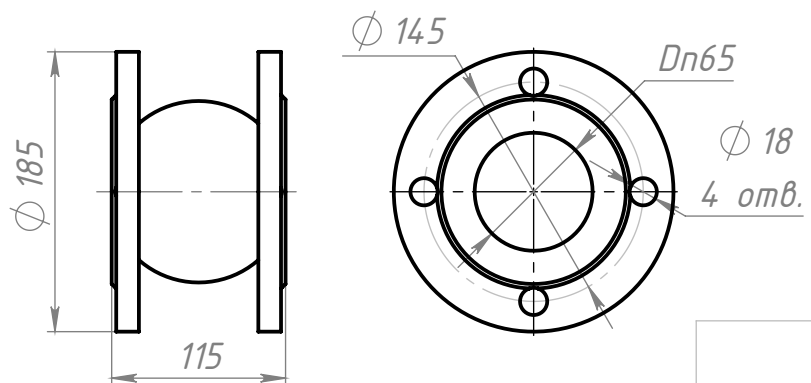

МАНС МультиПро 3 CR 10-3 P.00.00 ГЧ					Малогабаритная автоматическая насосная станция		
Габаритный чертеж					Лит.	Масса	Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата							1:10
Разраб. Пров. Т.контр. Нач. КБ Н.контр. Утв.					Лист 1	Листов 1	
МАНС МультиПро 3 CR 10-3 P.00.00 ГЧ					ПРОМЭНЕРГО		