
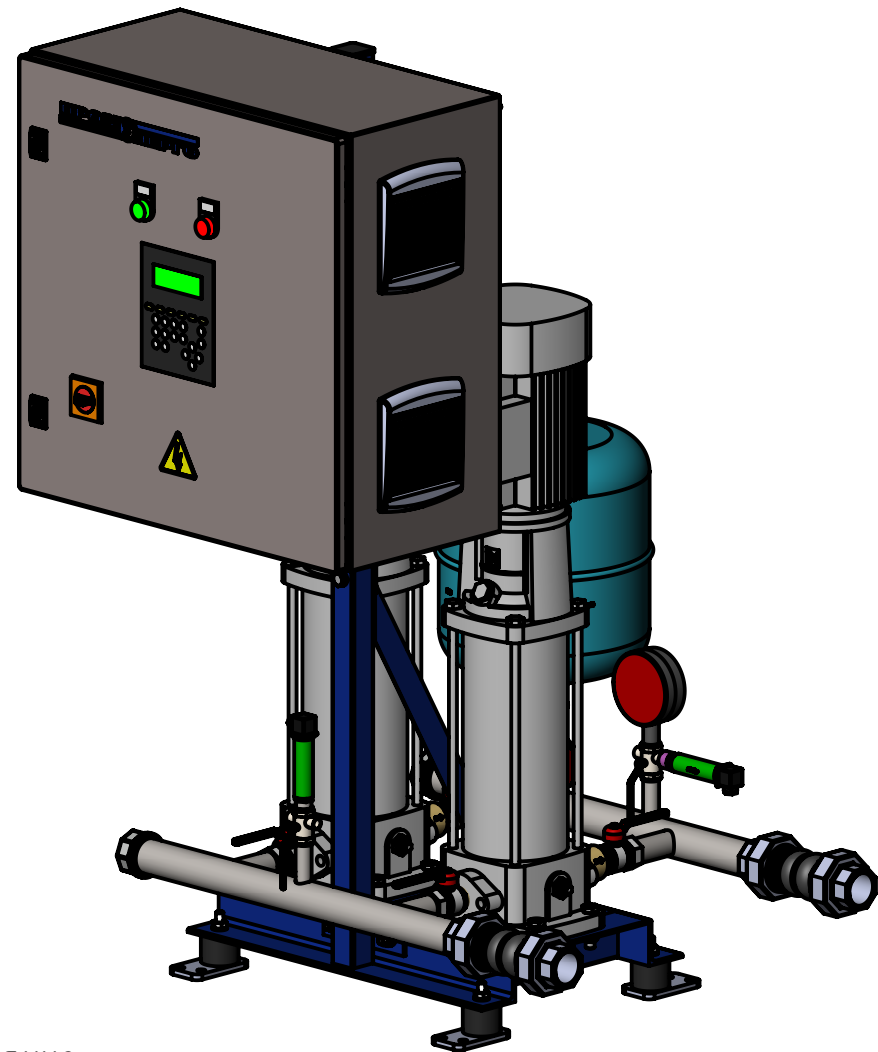
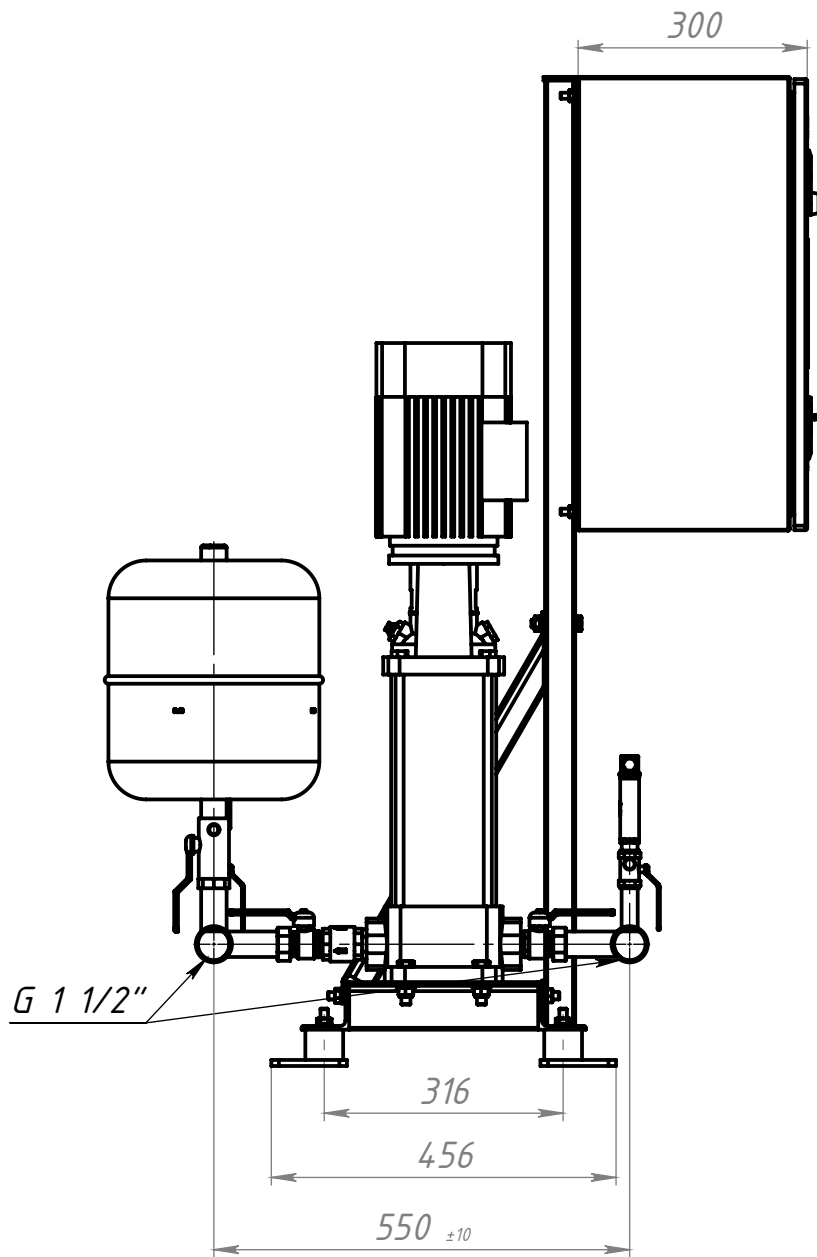




Перв. примен.	Справ. №	Подпись и дата	Инв. № дудл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

МАНС МультиПро 2 CR 3-19 P.00.00 ГЧ

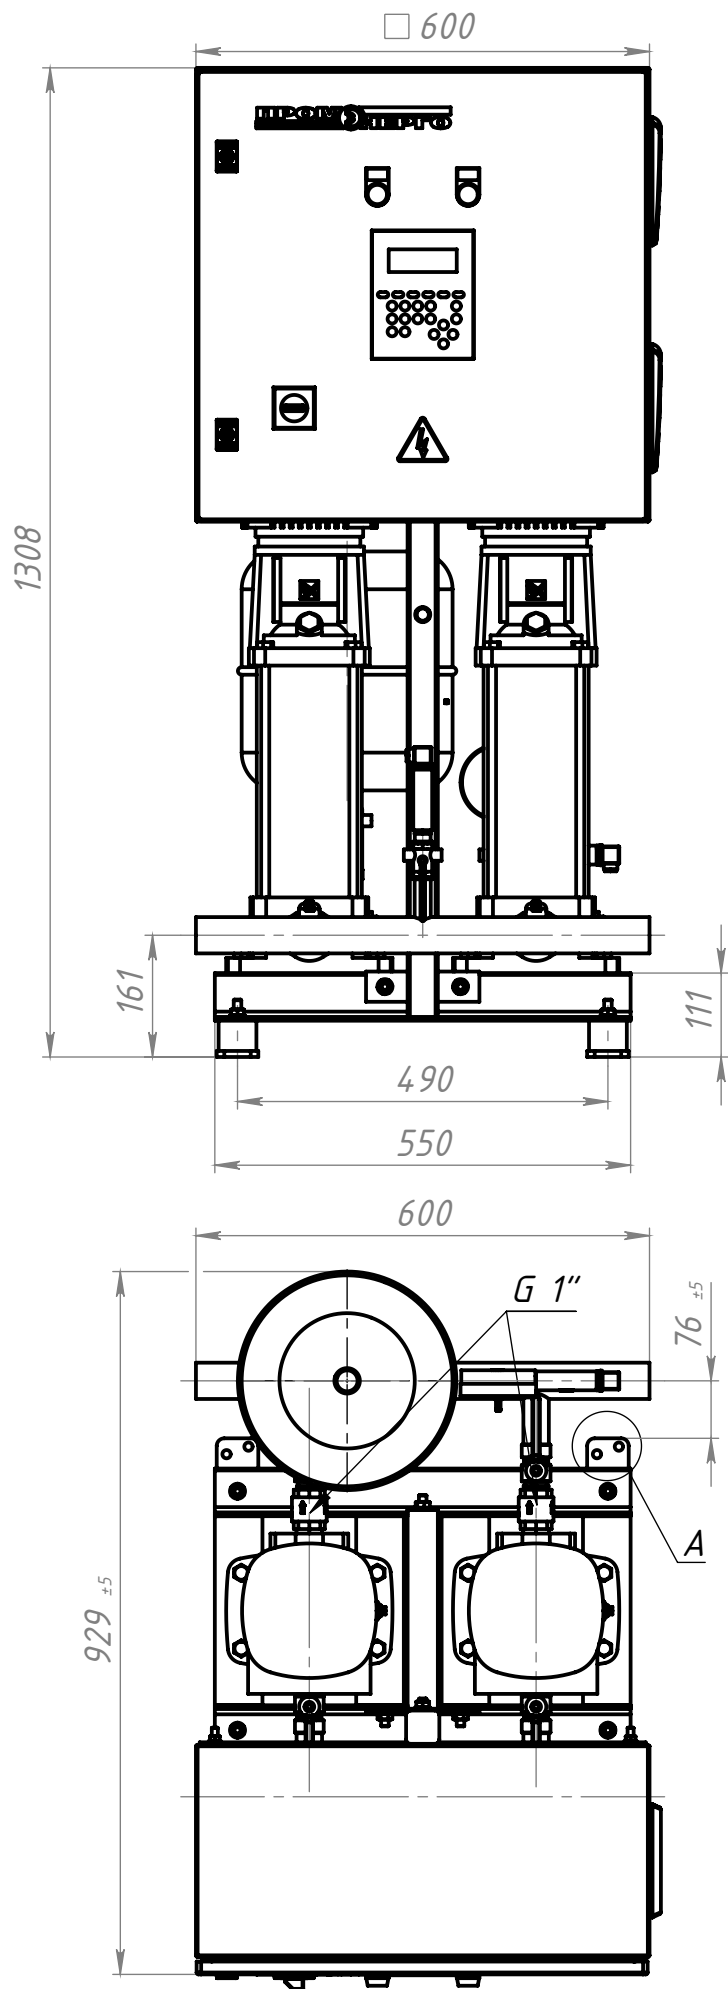

Примечание.
Максимально допустимое давление на выходе станции - 10 бар.
Резьбовые заглушки и резьбовые компенсаторы (количество - 2 шт.) на чертеже условно не показаны.

Габаритный чертеж гидрокомпесатора.

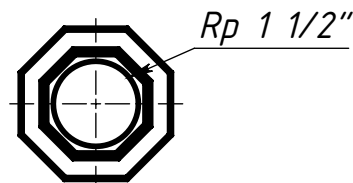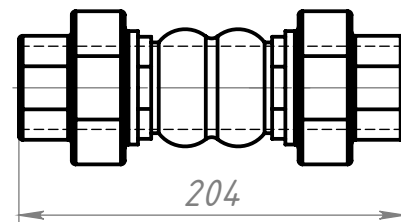

					МАНС МультиПро 2 CR 3-19 P.00.00 ГЧ				
					Малогабаритная автоматическая насосная станция Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:10	
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
Нач. КБ						Лист 1	Листов 1		
Н.контр.						ПРОМЭНЕРГО			
Утв.									