
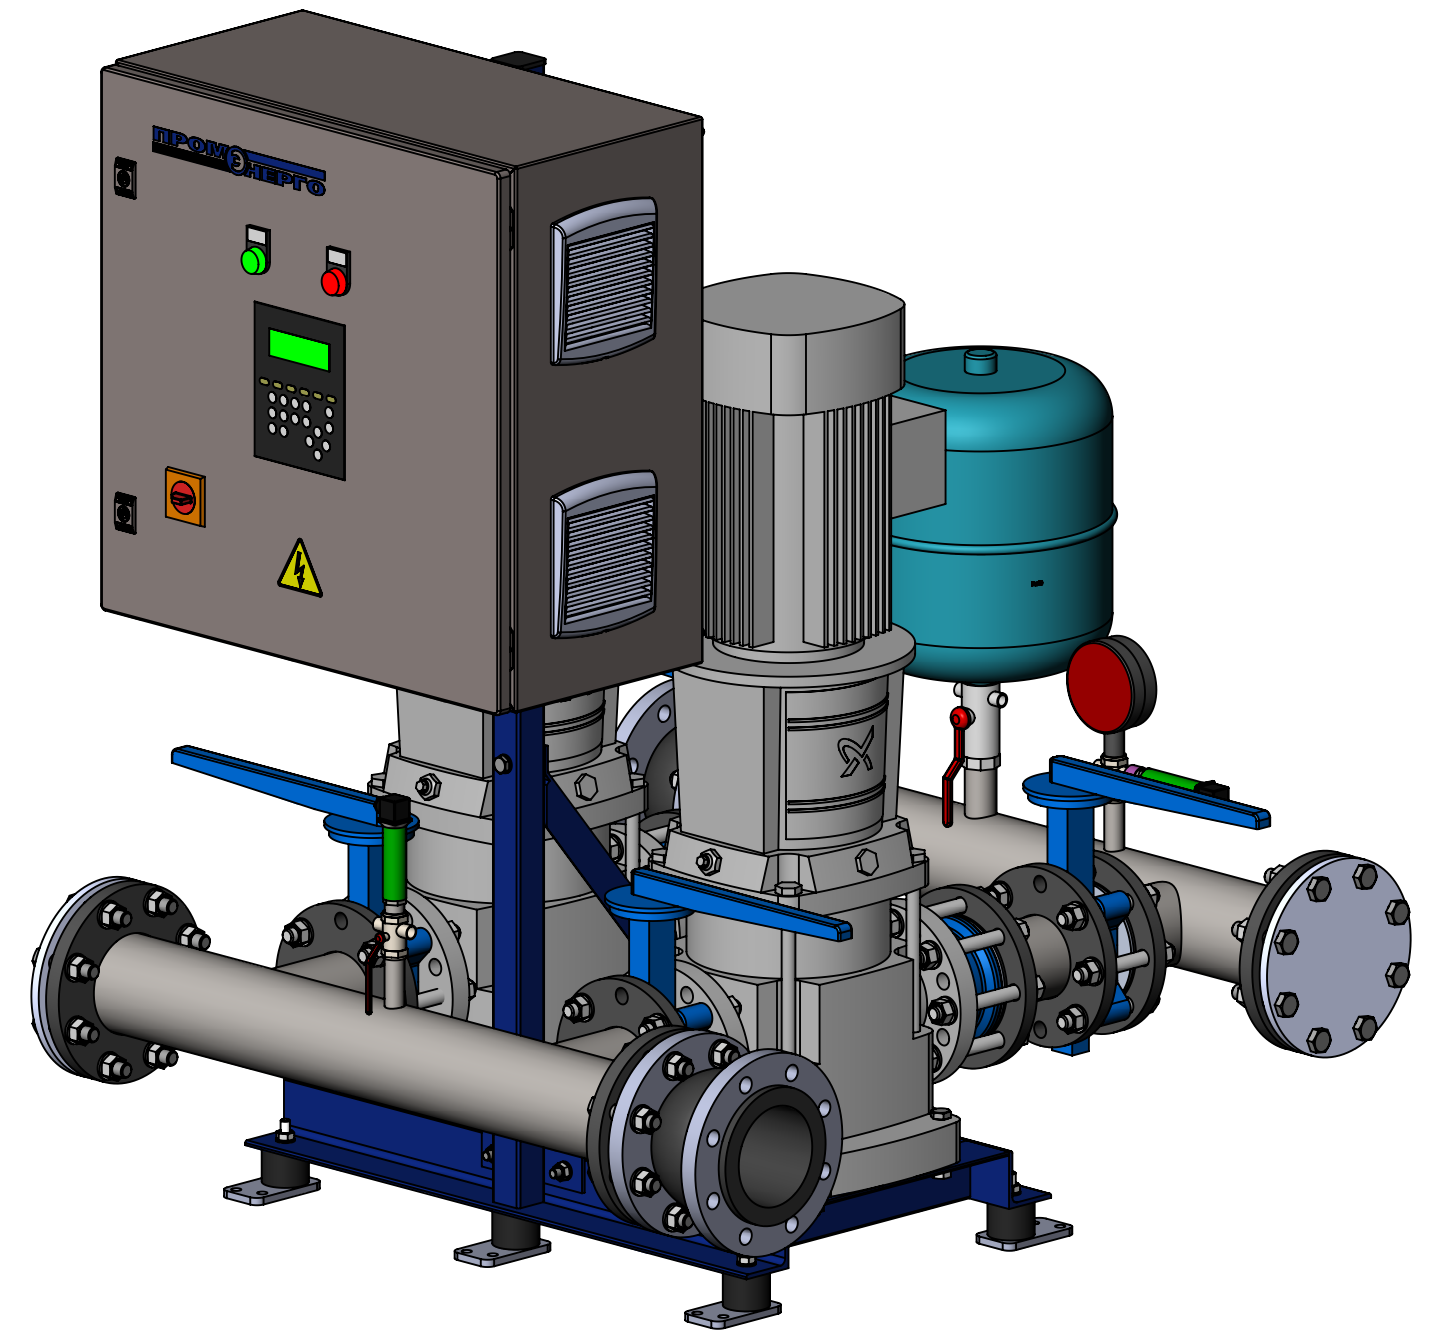
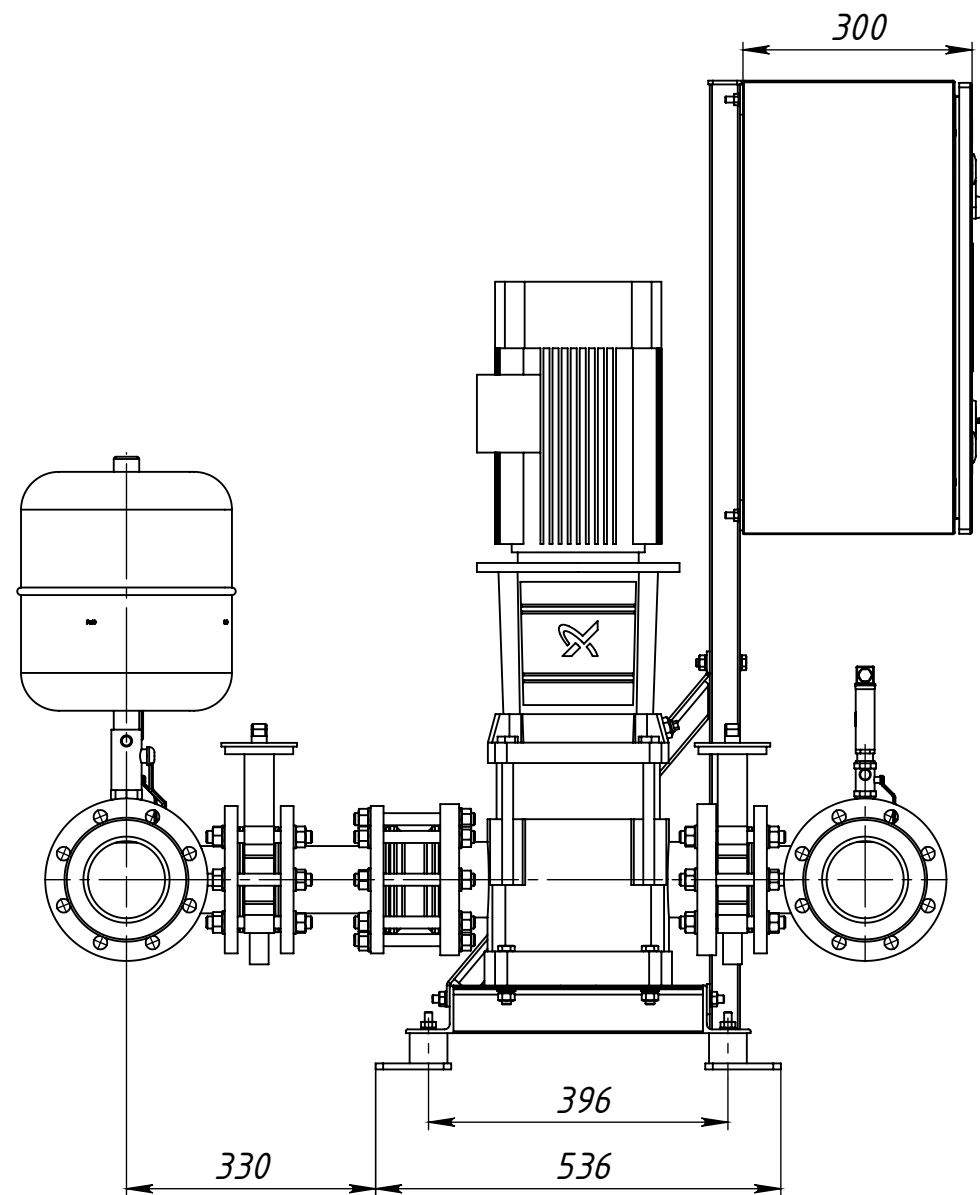


|               |  |
|---------------|--|
| Перв. примен. |  |
| Справ. №      |  |


|                |  |
|----------------|--|
| Подпись и дата |  |
| Инв. № дубл.   |  |
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

МАНС МультиПРО 2 СР 45-1 Р.00.00 ГЧ


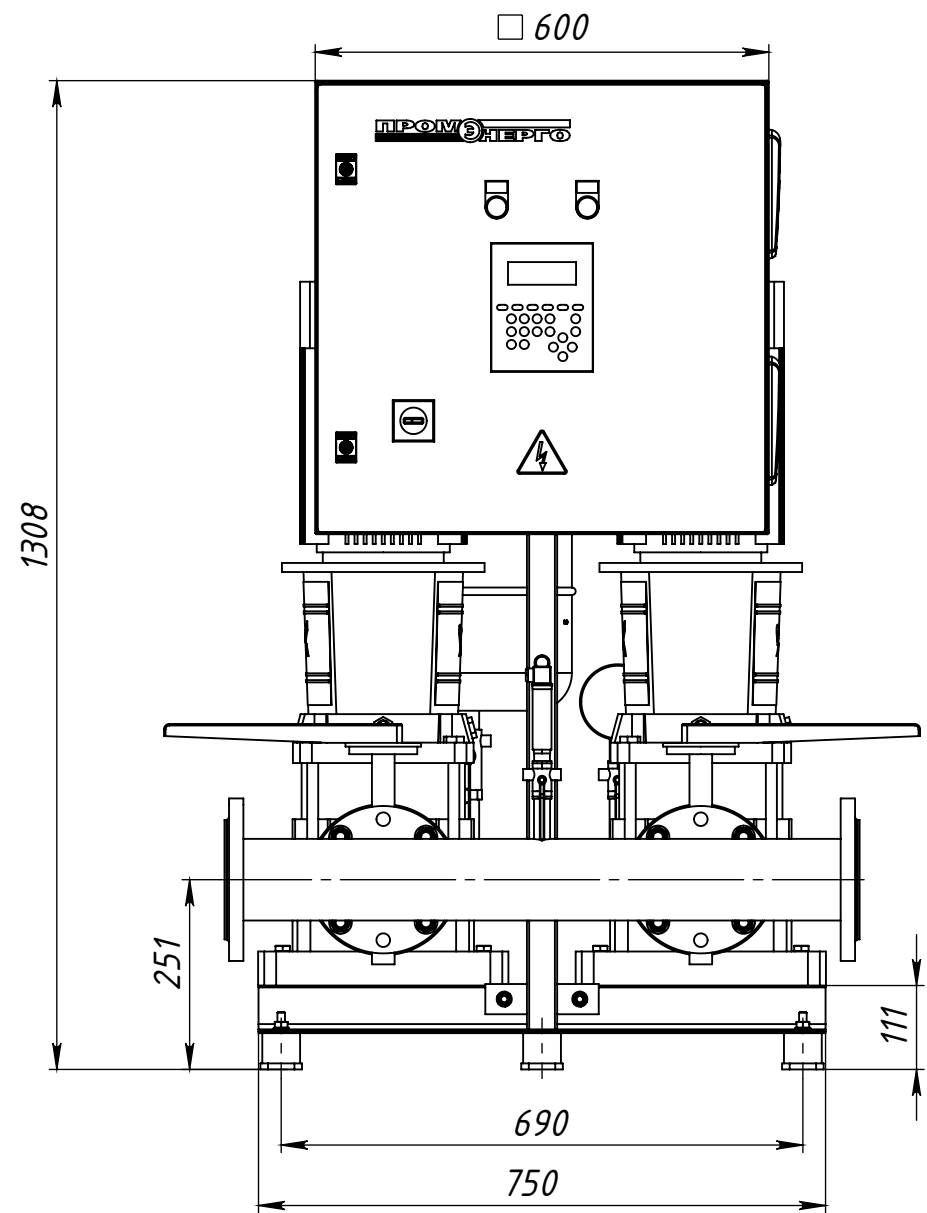


Примечание.  
Максимально допустимое давление на выходе станции – 10 бар.  
Заглушки фланцевые (АТК 24,200,02-90) и фланцевые гидрокомпенсаторы в количестве 2 шт на чертеже условно не показаны

Габаритный чертеж гидрокомпесатора.

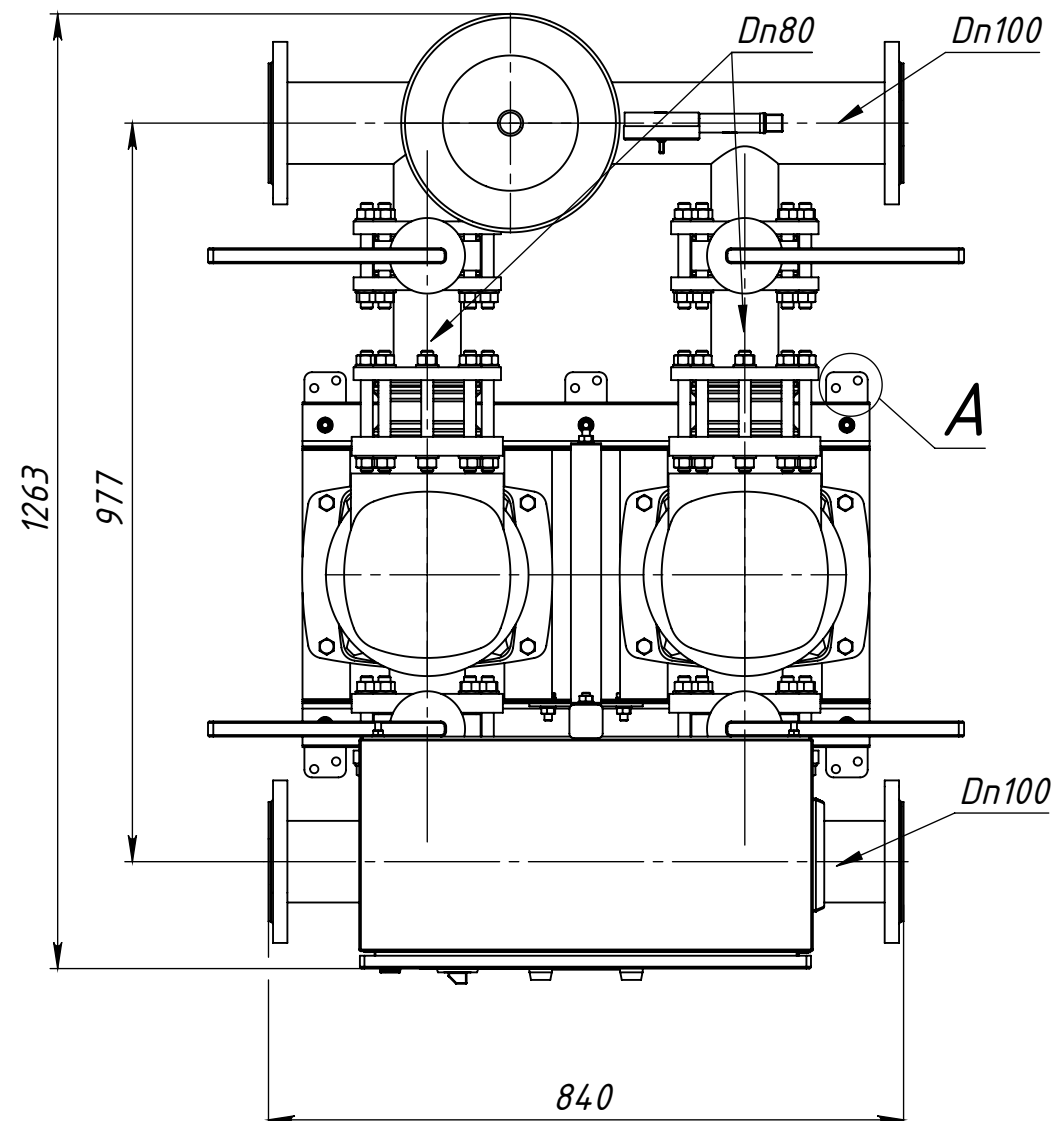

А (1 : 2)  
(6 мест)

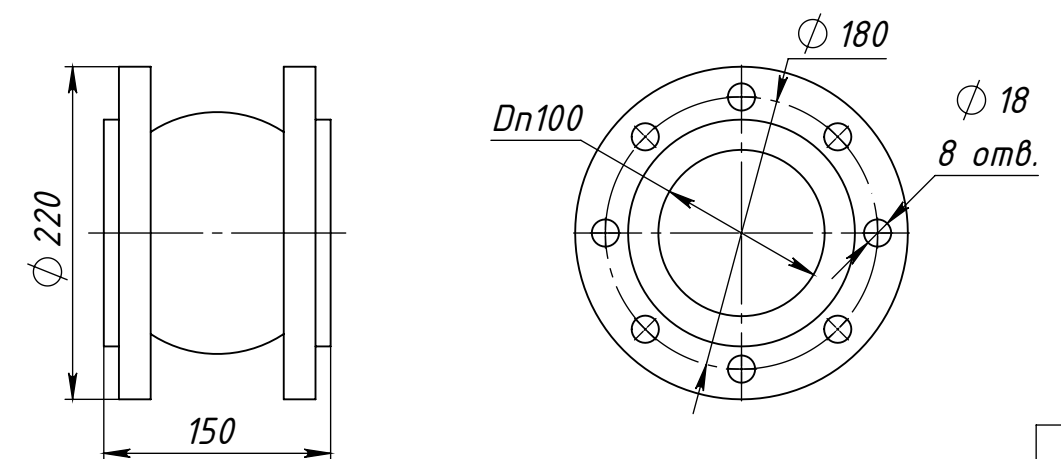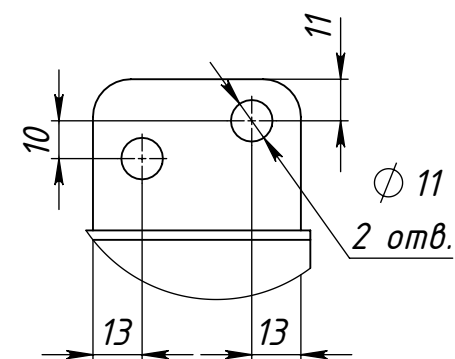

|                                     |      |          |       |                                     |            |          |
|-------------------------------------|------|----------|-------|-------------------------------------|------------|----------|
| МАНС МультиПРО 2 СР 45-1 Р.00.00 ГЧ |      |          |       | МАНС МультиПРО 2 СР 45-1 Р.00.00 ГЧ |            |          |
| Изм.                                | Лист | № докум. | Подп. | Дата                                | Масштаб    | Масса    |
| Разраб.                             |      |          |       |                                     | 1:10       |          |
| Пров.                               |      |          |       |                                     | Лист 1     | Листов 1 |
| Т.контр.                            |      |          |       |                                     | ПРОМЭНЕРГО |          |
| Нач. КБ                             |      |          |       |                                     | Формат А2  |          |
| Н.контр.                            |      |          |       |                                     |            |          |
| Утв.                                |      |          |       |                                     |            |          |