
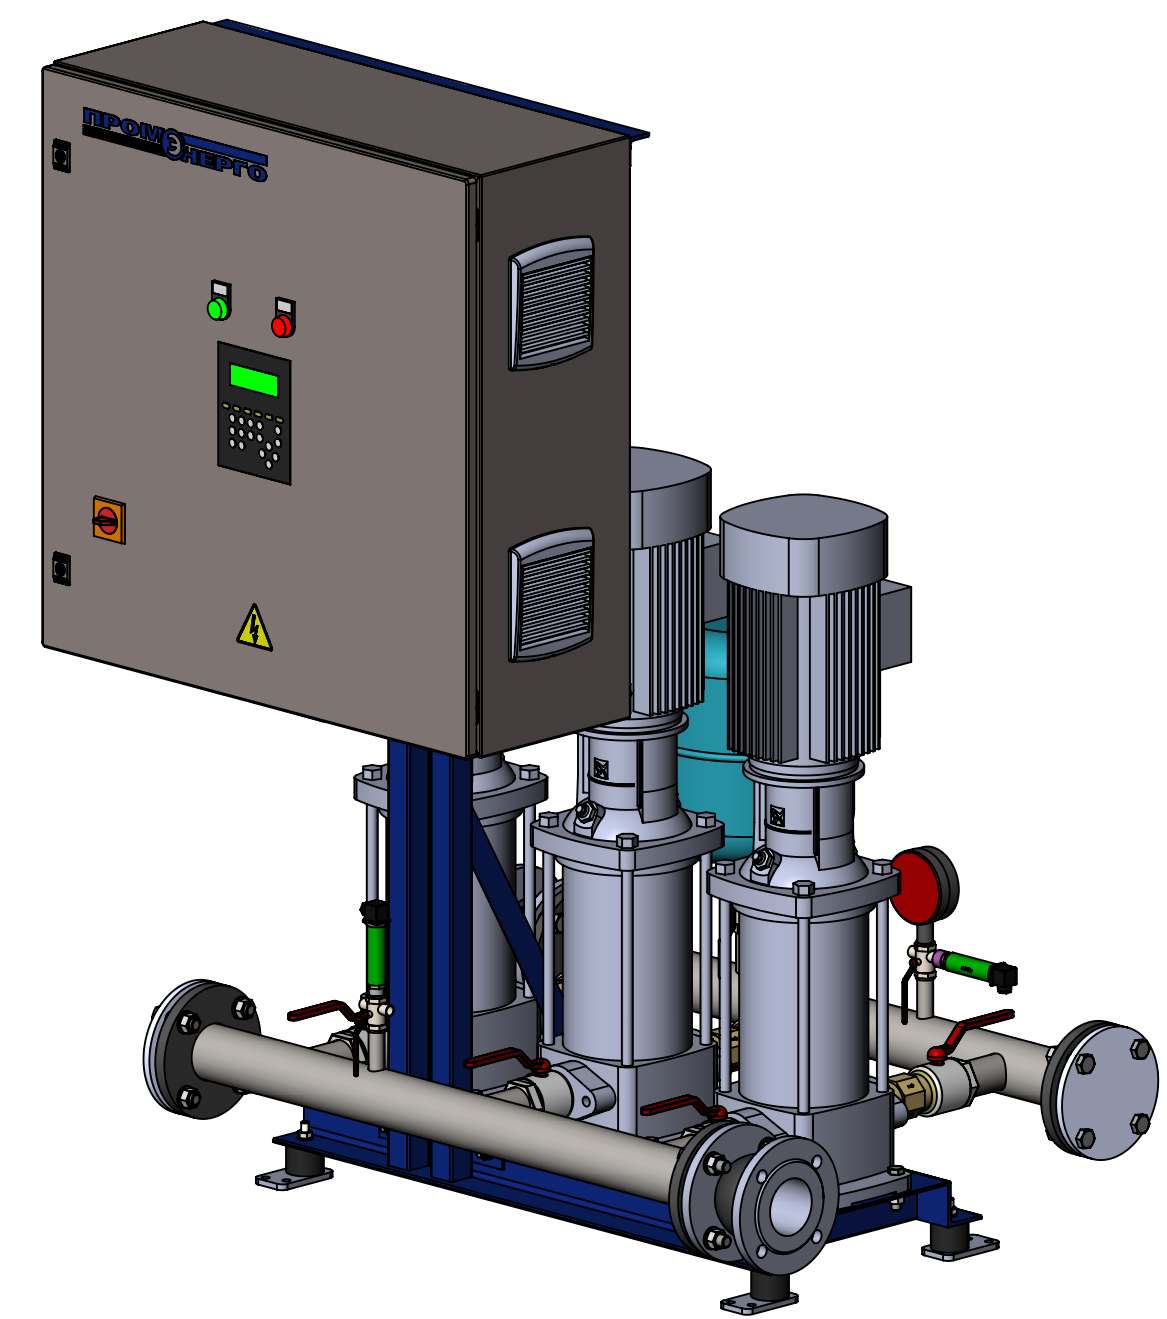
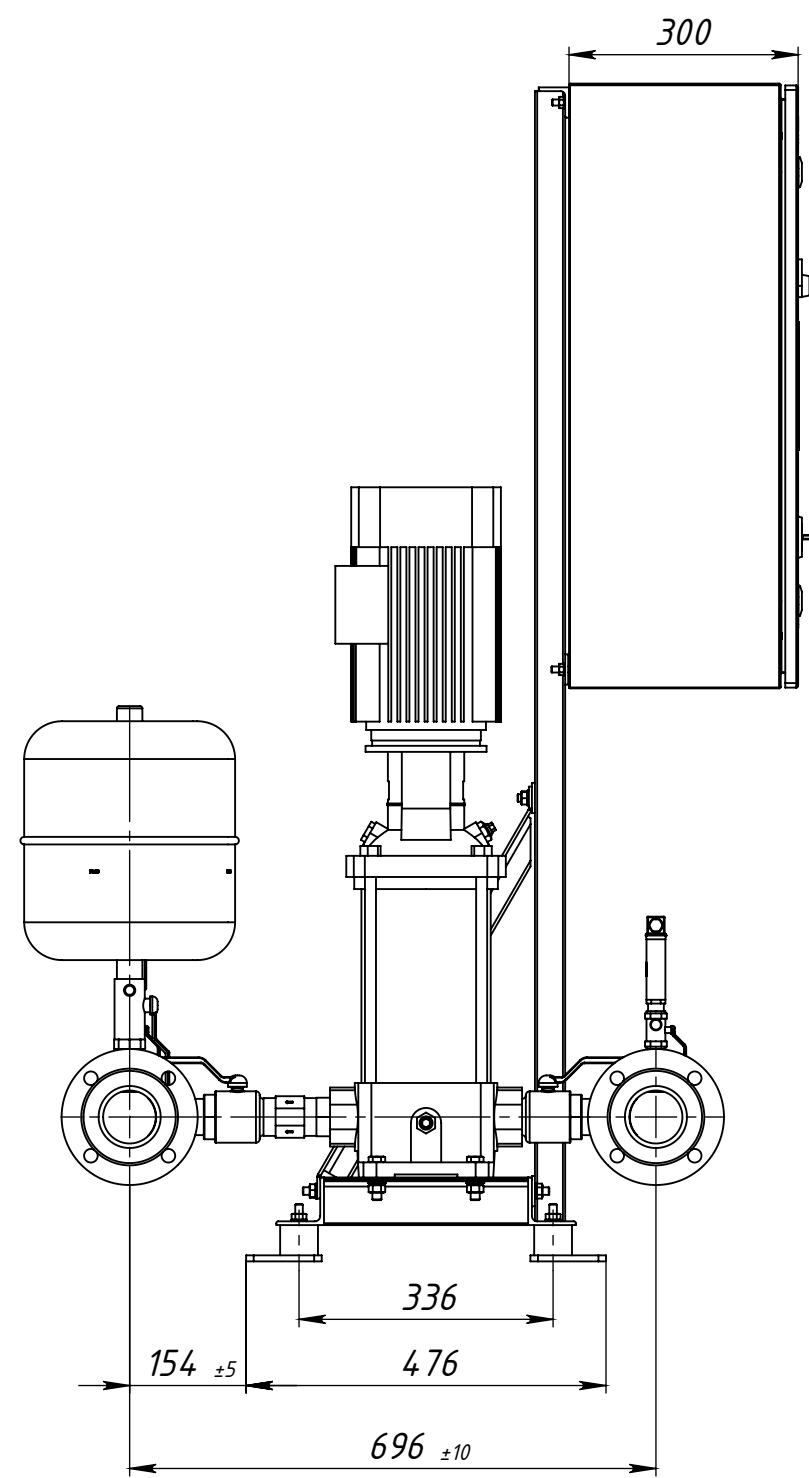


Перв. примен.	
Справ. №	




Подпись и дата	
Инв. № д/дл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

МАНС МультиПро 3 CR 10-9 P.00.00 ГЧ

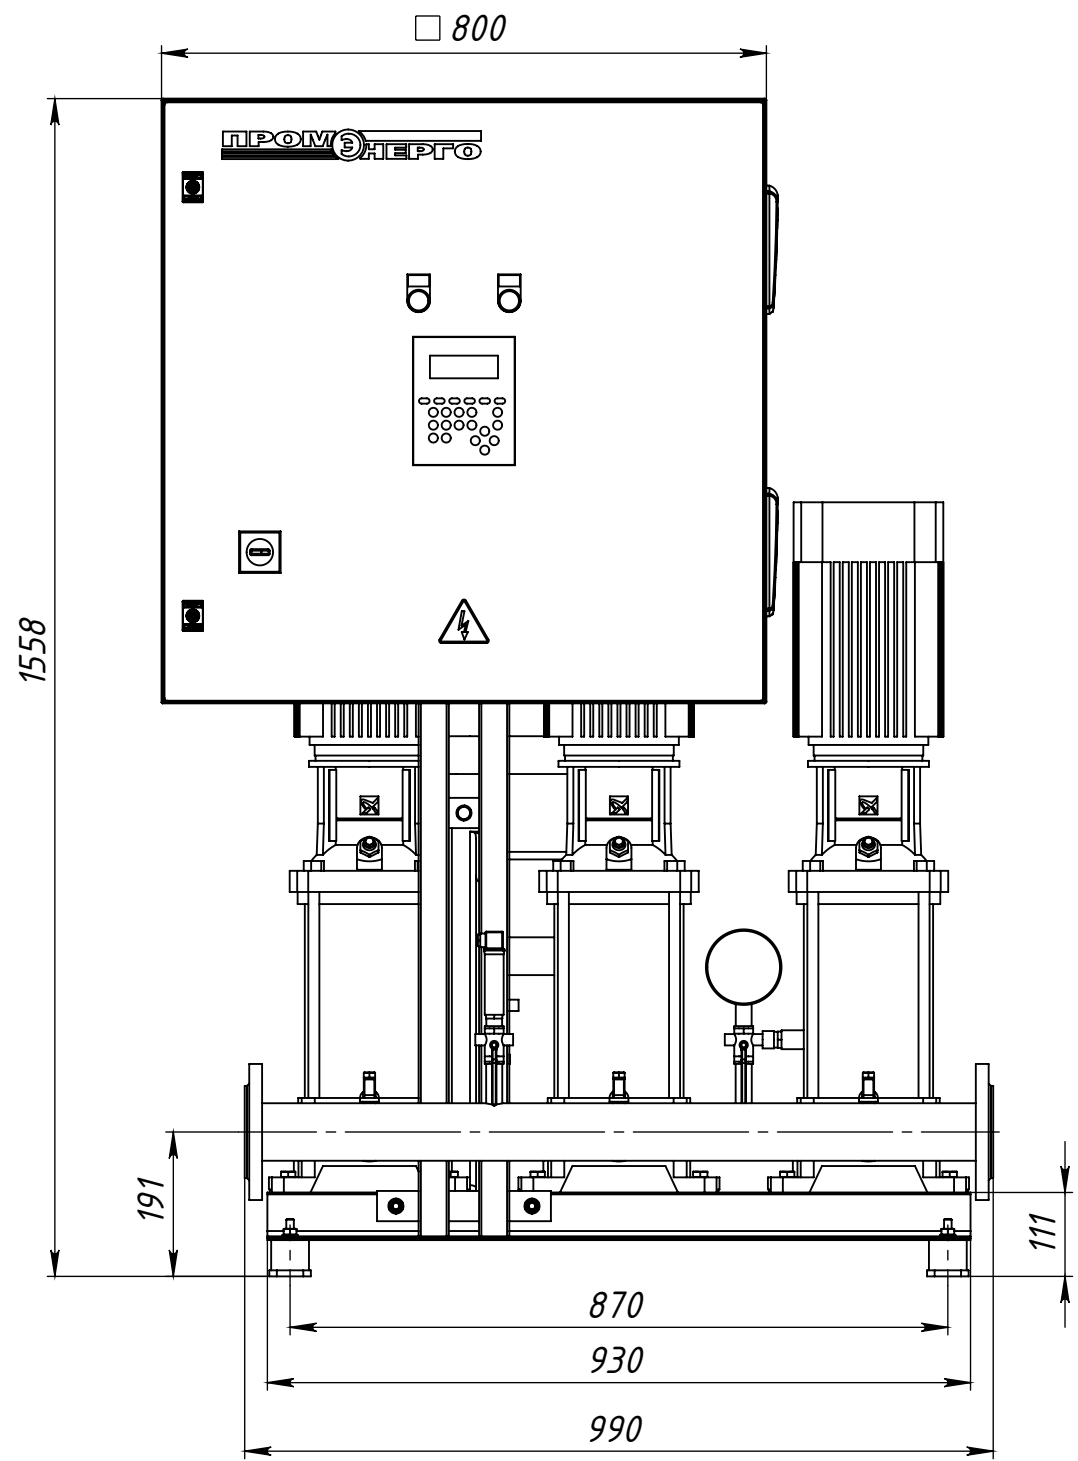

Примечание.
Максимально допустимое давление на выходе станции – 10 бар.
Заглушки фланцевые (АТК 24,200,02-90) и фланцевые гидрокомпенсаторы в количестве 2 шт на чертеже условно не показаны

Габаритный чертеж гидрокомпесатора.

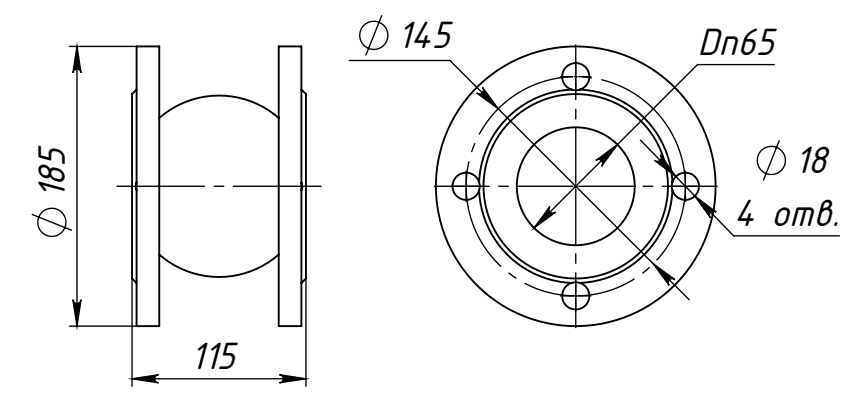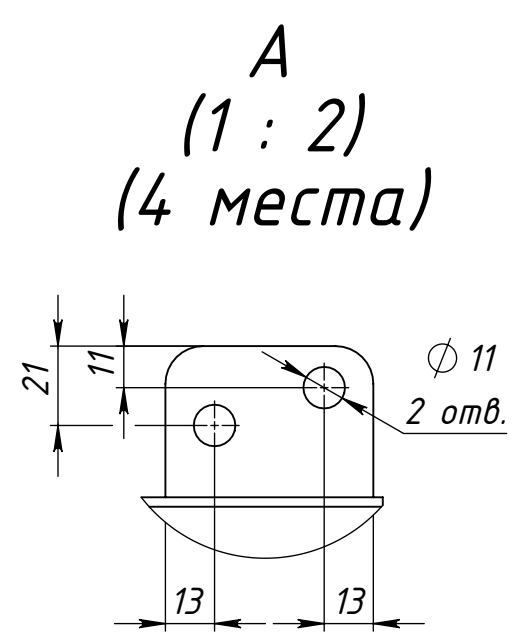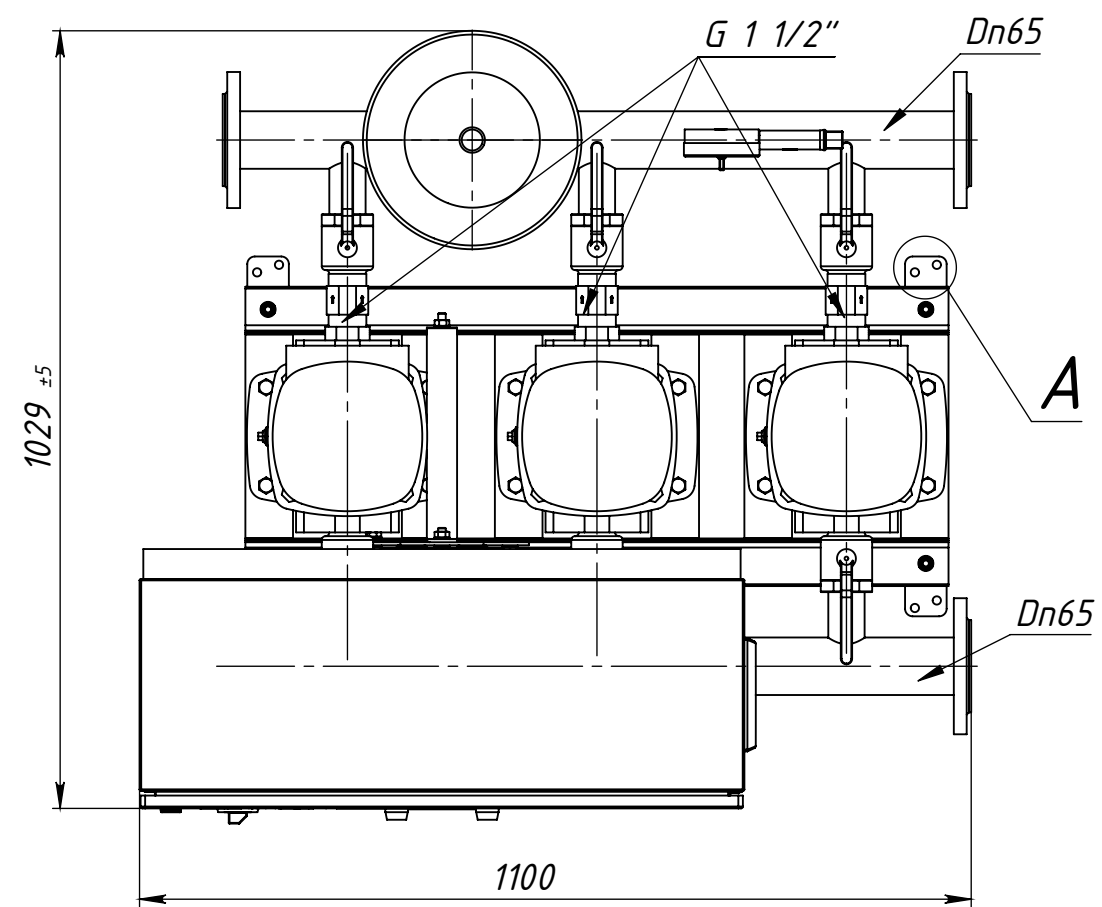

МАНС МультиПро 3 CR 10-9 P.00.00 ГЧ				МАНС МультиПро 3 CR 10-9 P.00.00 ГЧ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.						Масштаб
Пров.						1:10
Т.контр.					Лист 1	Листов 1
Нач. КБ					ПРОМЭНЕРГО	
Н.контр.						
Утв.						