

Перв. примен.

Справ. №




Подпись и дата

Инв. № дубл.



Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

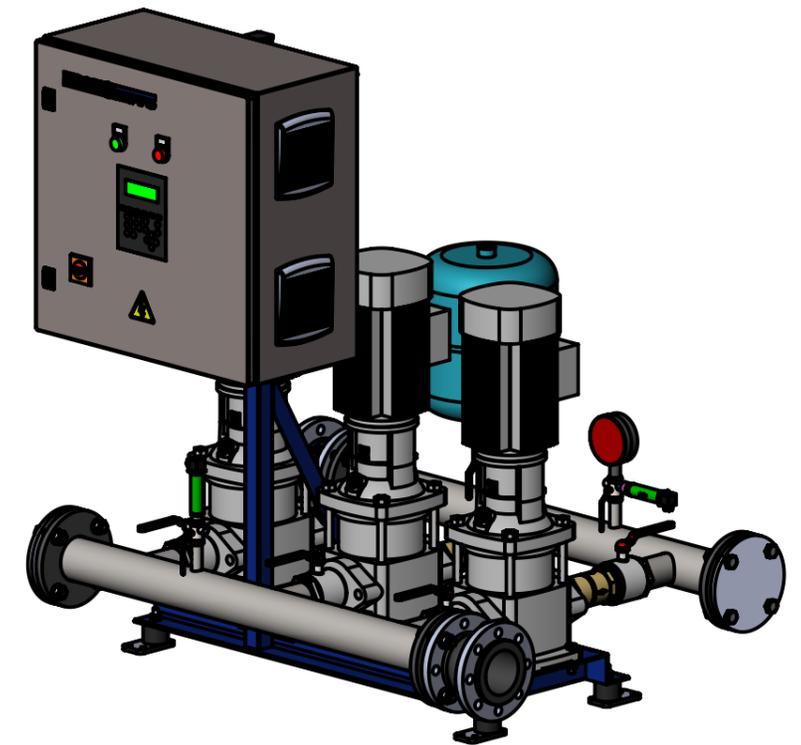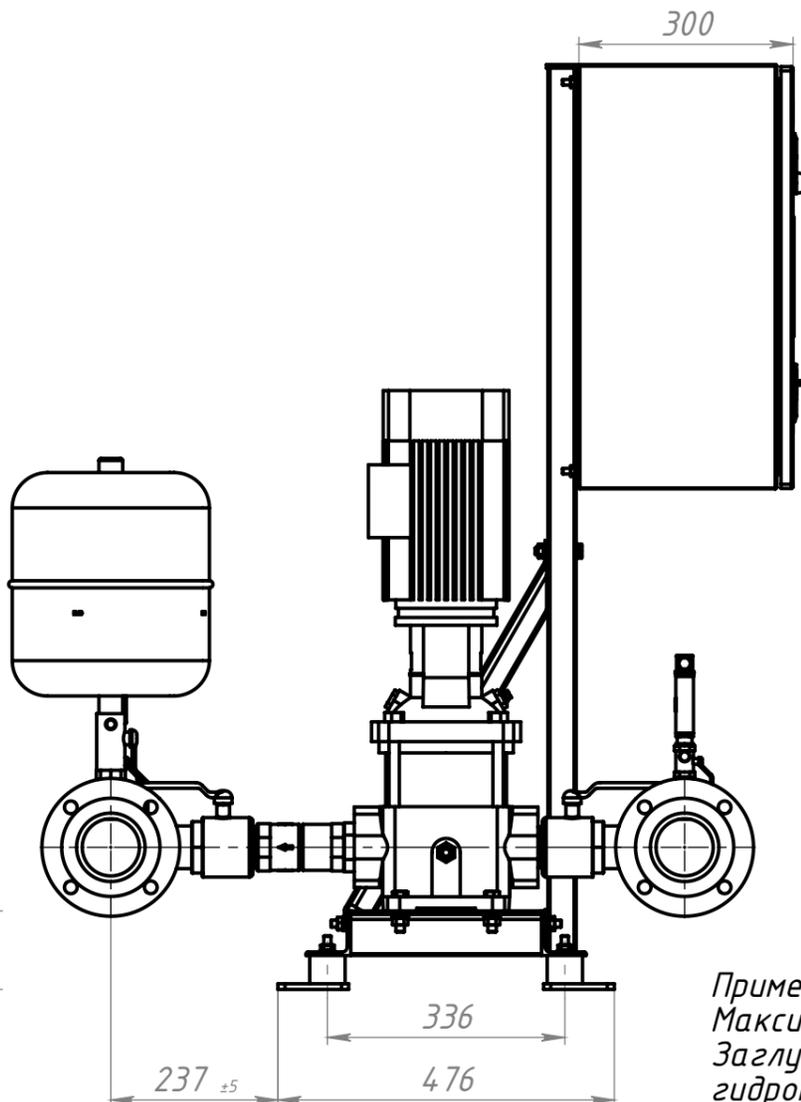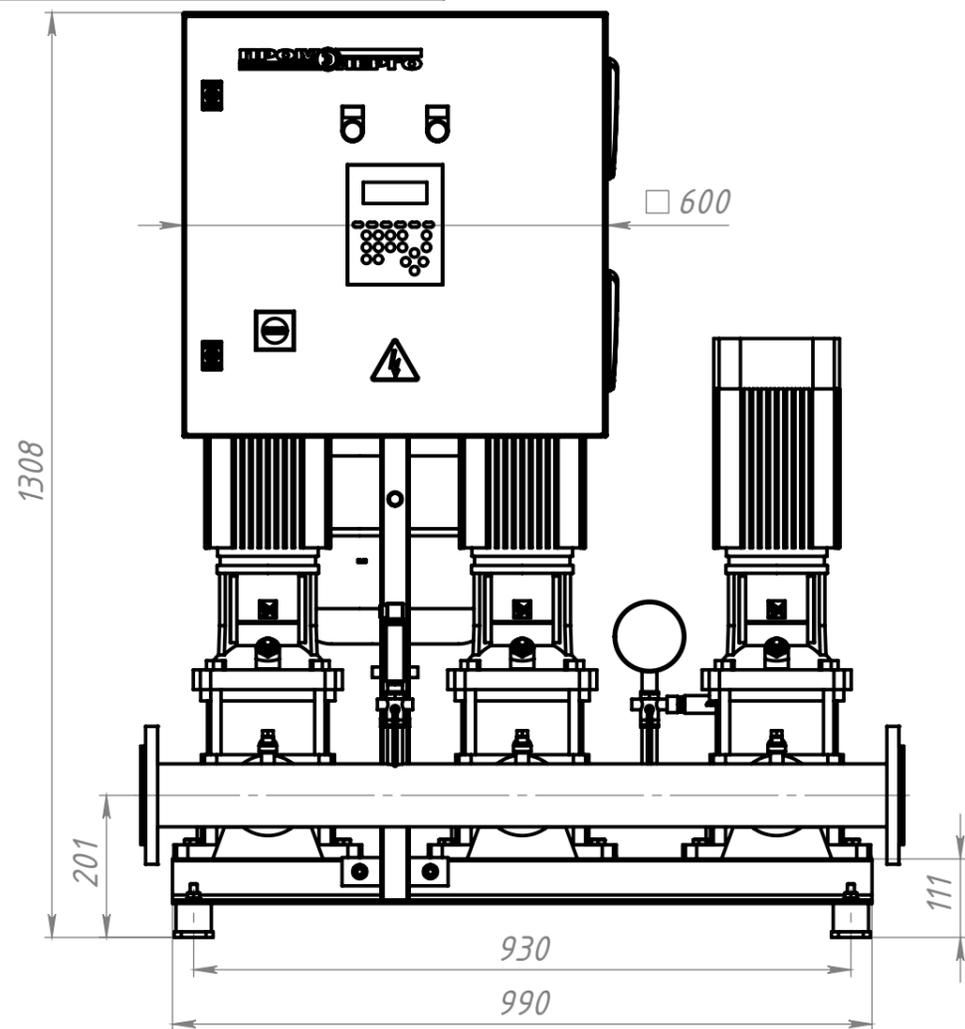

Примечание.
Максимально допустимое давление на выходе станции - 10 бар.
Заглушки фланцевые (АТК 24,200,02-90) и фланцевые гидрокомпенсаторы в количестве 2 шт на чертеже условно не показаны

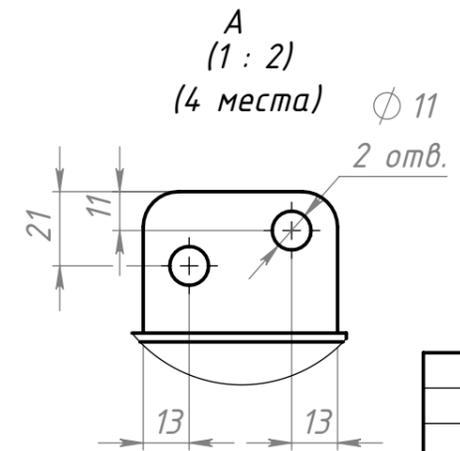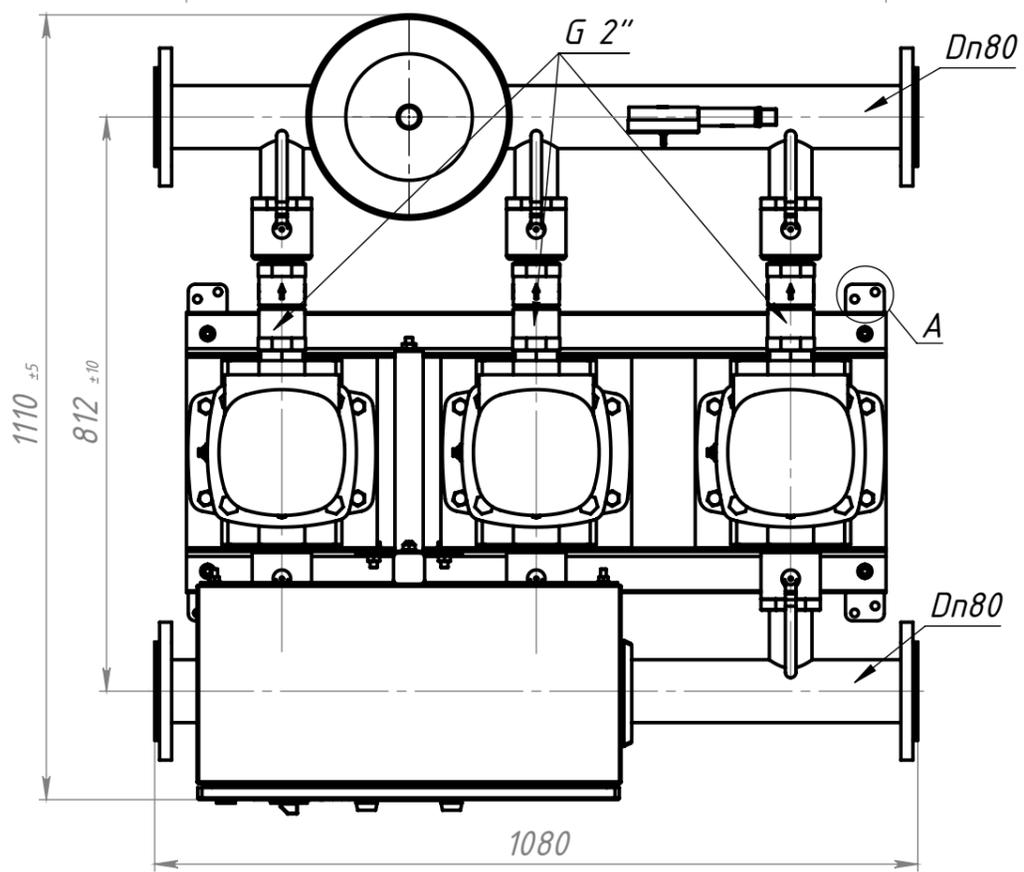

Габаритный чертёж гидрокомпенсатора.

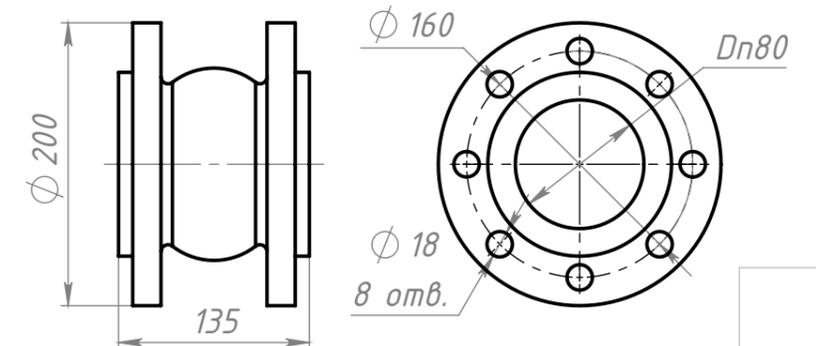

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				19.12.2013
Пров.				
Т.контр.				
Нач. КБ				
Н.контр.				
Утв.				

МАНС МультиПро 3 CR 20-2 P.00.00 ГЧ		
Малогабаритная автоматическая насосная станция	Лит.	Масса
Габаритный чертёж		Масштаб
		1:10
Лист 1	Листов 1	

