




Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. №

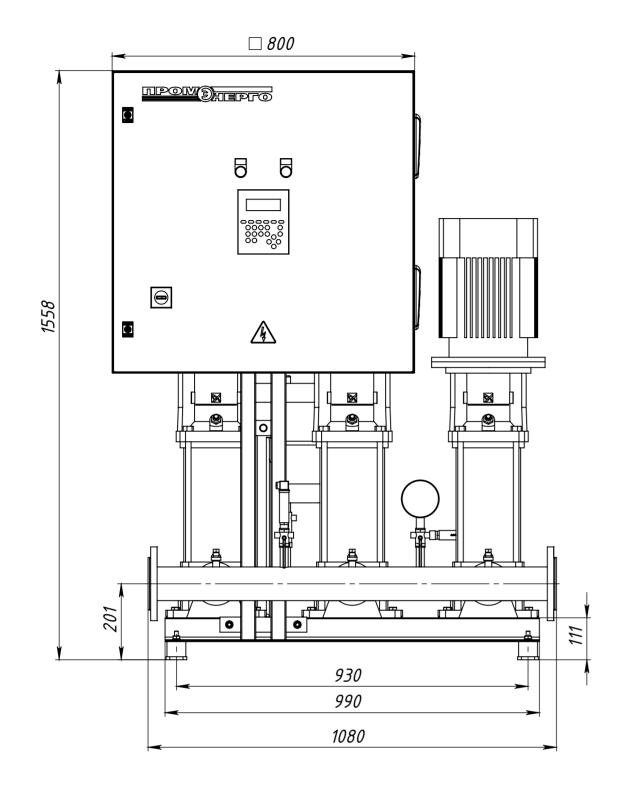

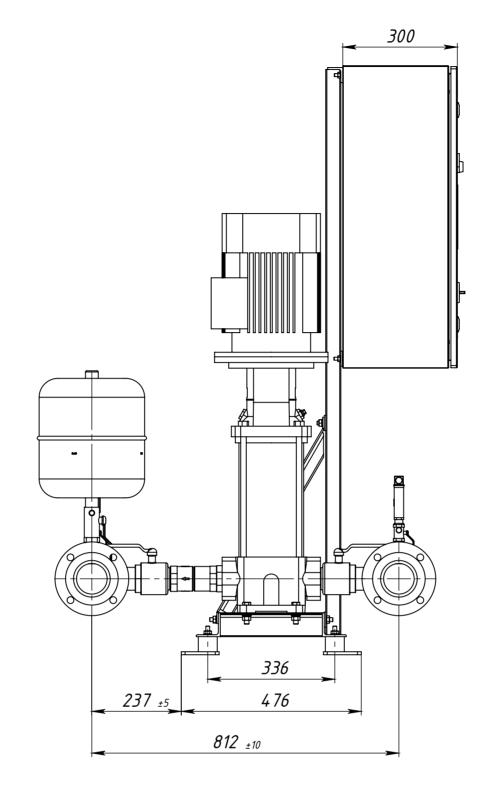

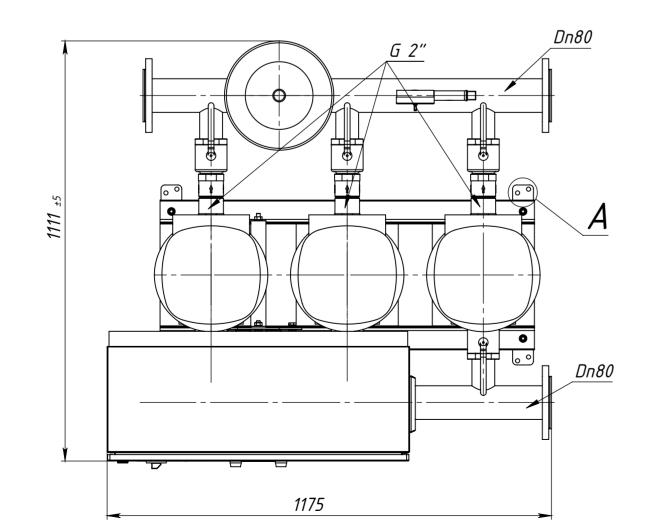


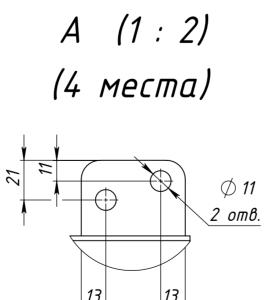

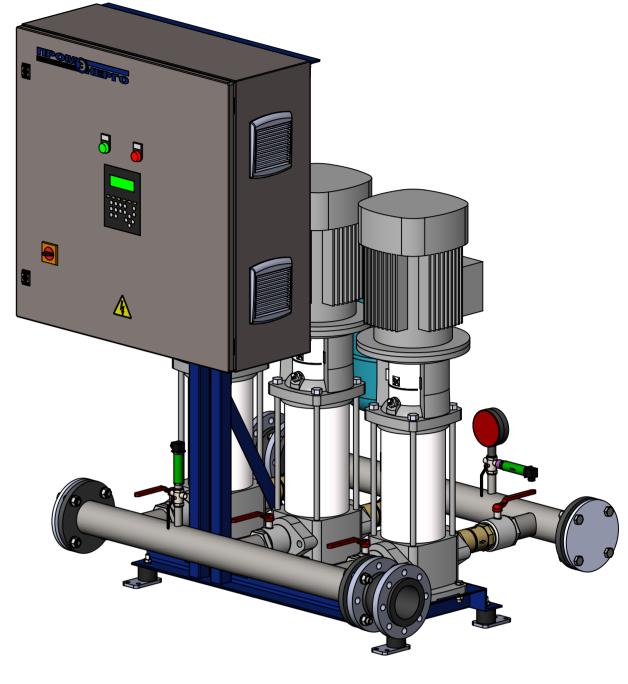

Примечание. Максимально допустимое давление на выходе станции – 10 бар. Заглушки фланцевые (АТК 24,200,02–90) и фланцевые гидрокомпенсаторы в количестве 2 шт на чертеже условно не показаны

Габаритный чертеж гидрокомпесатора.

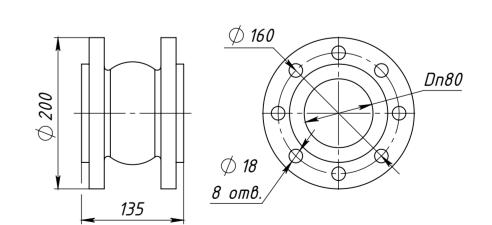

					MAHC МультиПро 3 CR	20-7 P.00.00 ГЧ			
					Малогабаритная	Лит.	Масса	Масштаδ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Малогабаритная автоматическая			4.40	
Разраб.								1:10	
Пров.					насосная станция				
Т.контр.					Габаритный чертеж	Лист 1 Лист		β 1	
Нач	ı. <i>КБ</i>						•		
Н.контр.						TPOM HEPT		ЕРГО	
Уmt	3.								

МАНС МультиПро 3 CR 20-7 P.00.00 ГЧ Копировал

Формат А2