
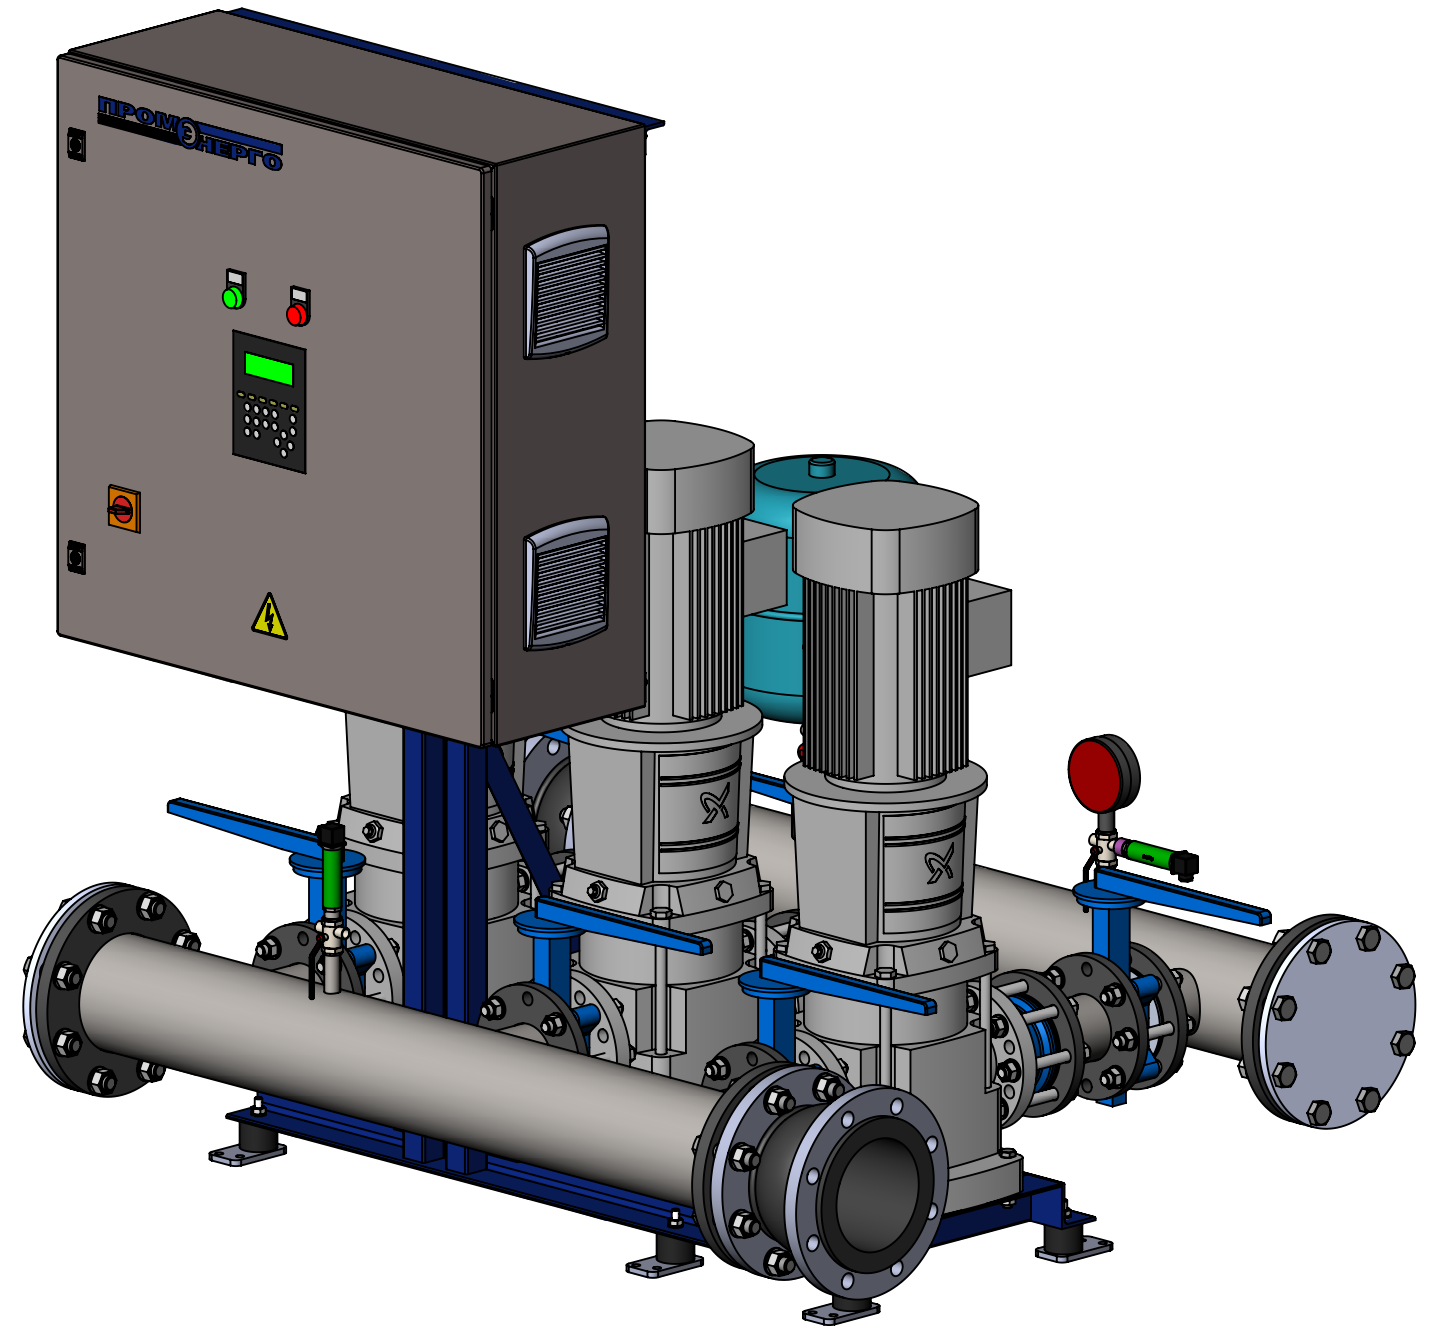
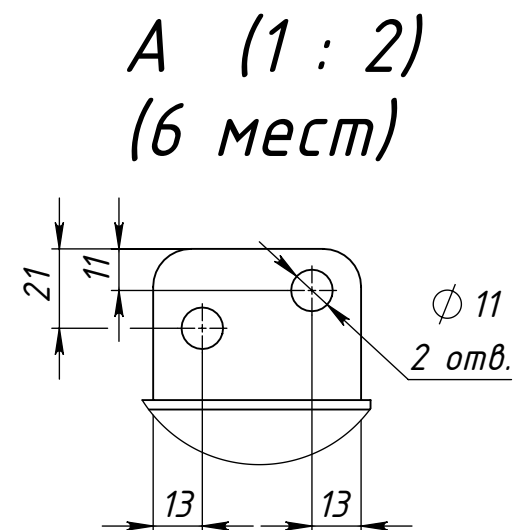
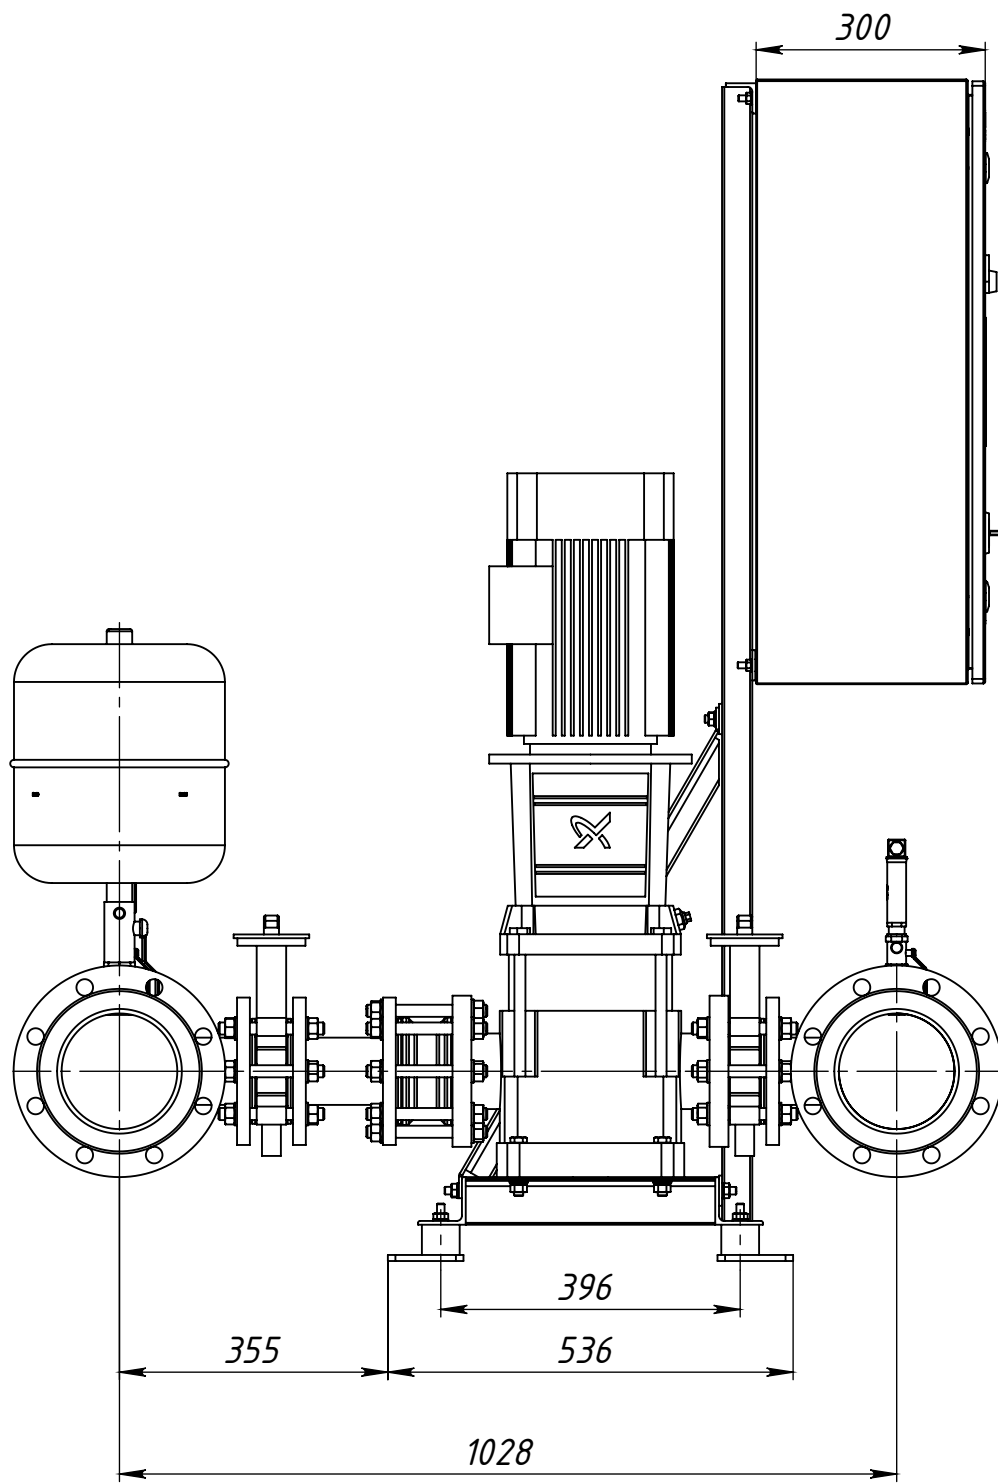
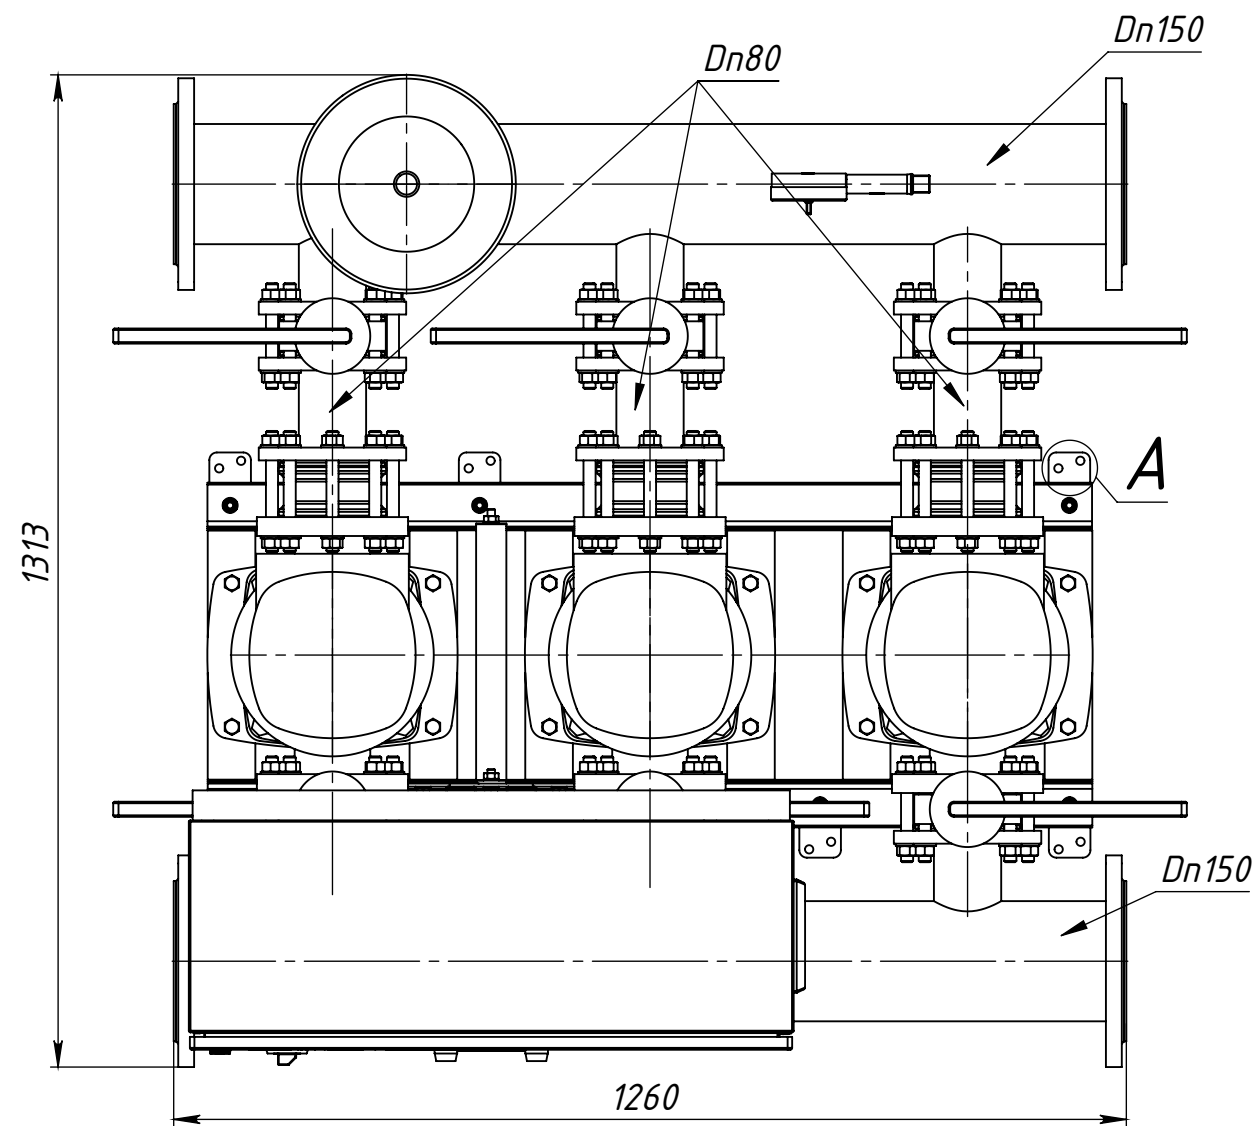


Перв. примен.	
Справ. №	



Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

МАНС МультиПро 3 CR 45-1 P.00.00 ГЧ

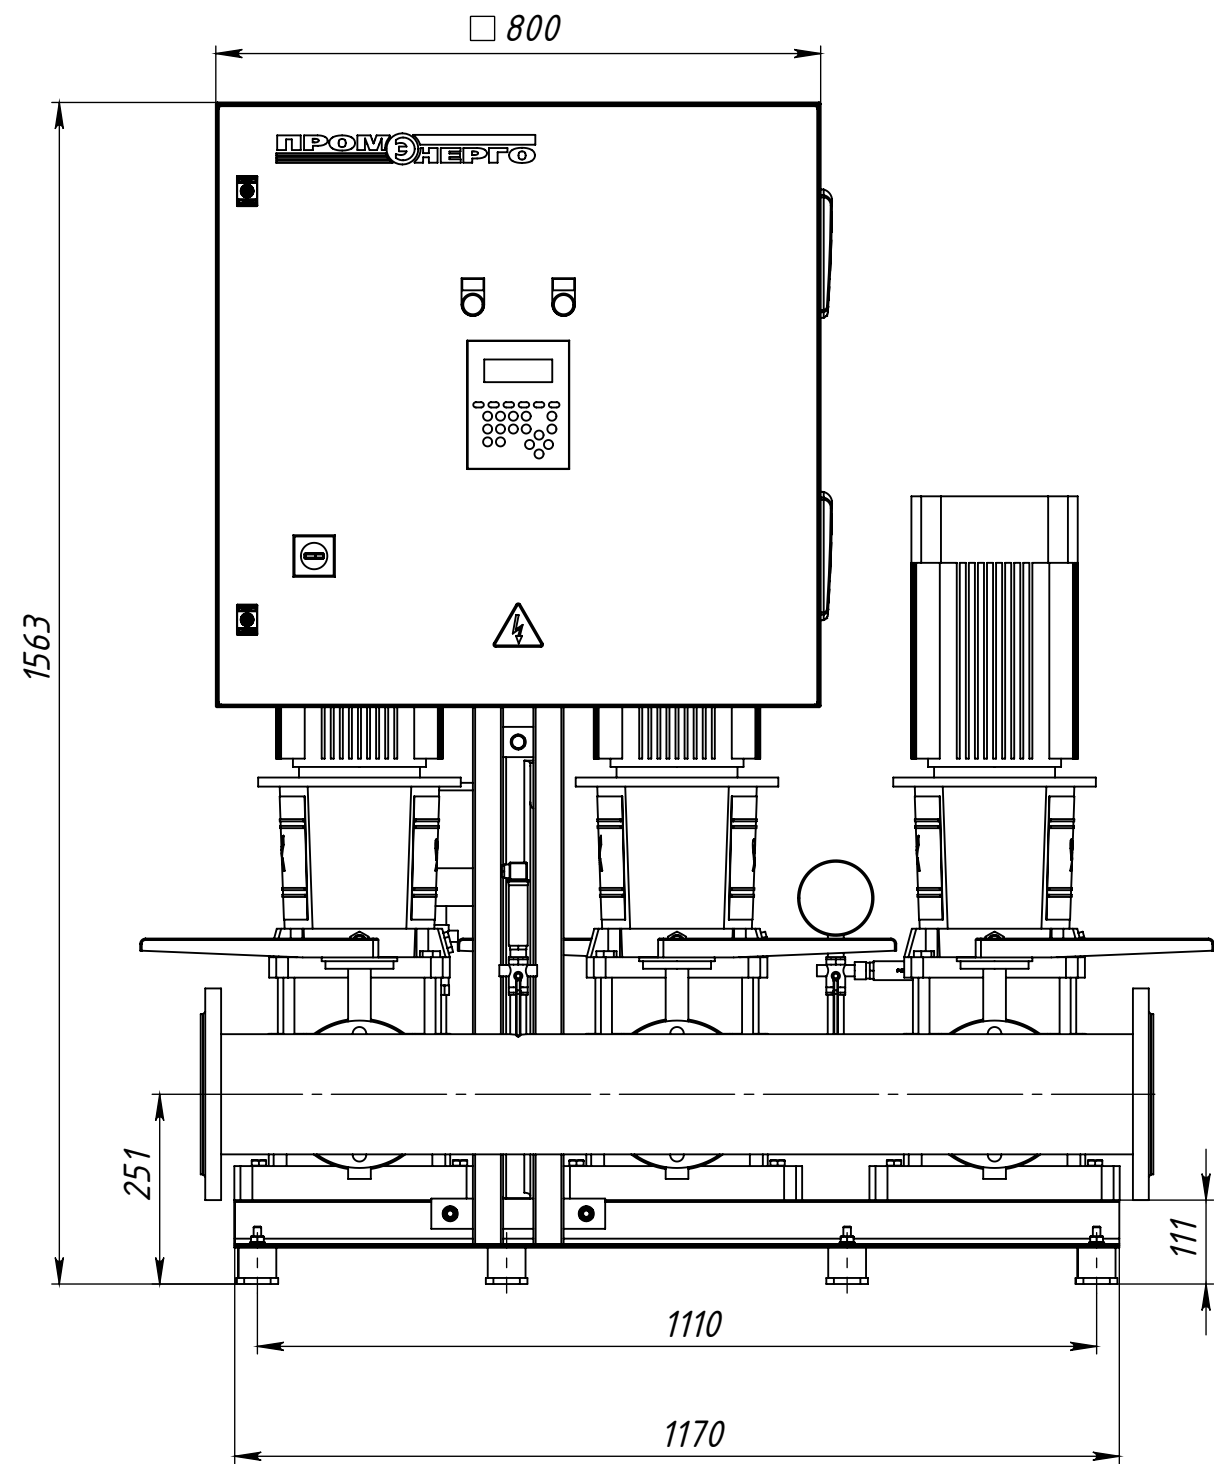

Примечание.
Максимально допустимое давление на выходе станции - 10 бар.
Заглушки фланцевые (АТК 24,200,02-90) и фланцевые гидрокомпенсаторы в количестве 2 шт на чертеже условно не показаны

Габаритный чертеж гидрокомпесатора.

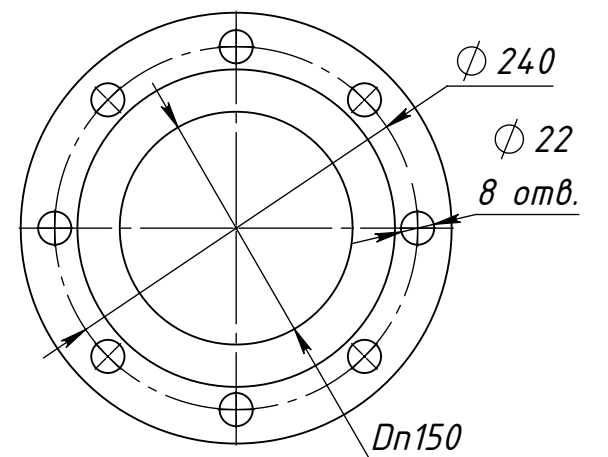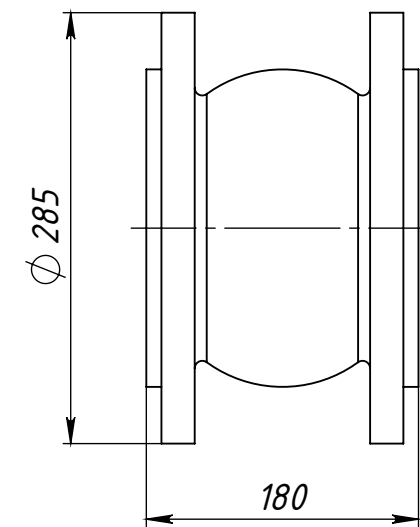

					МАНС МультиПро 3 CR 45-1 P.00.00 ГЧ			