
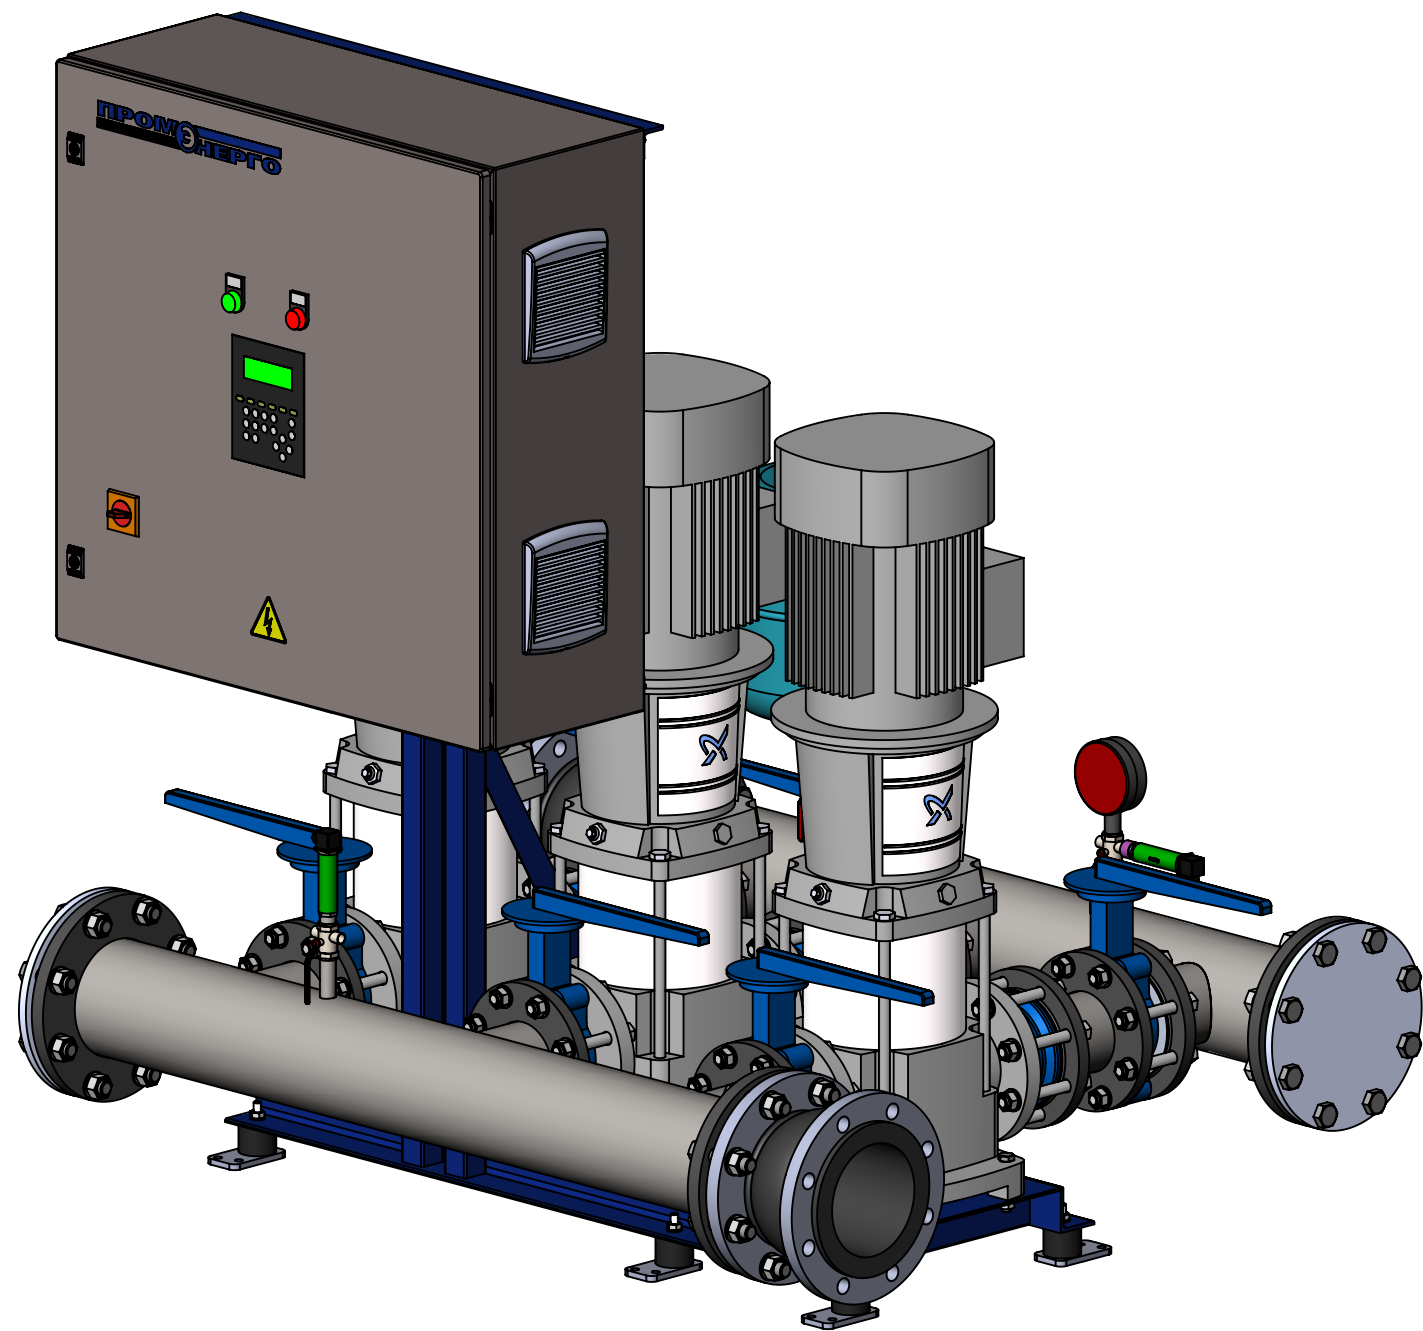
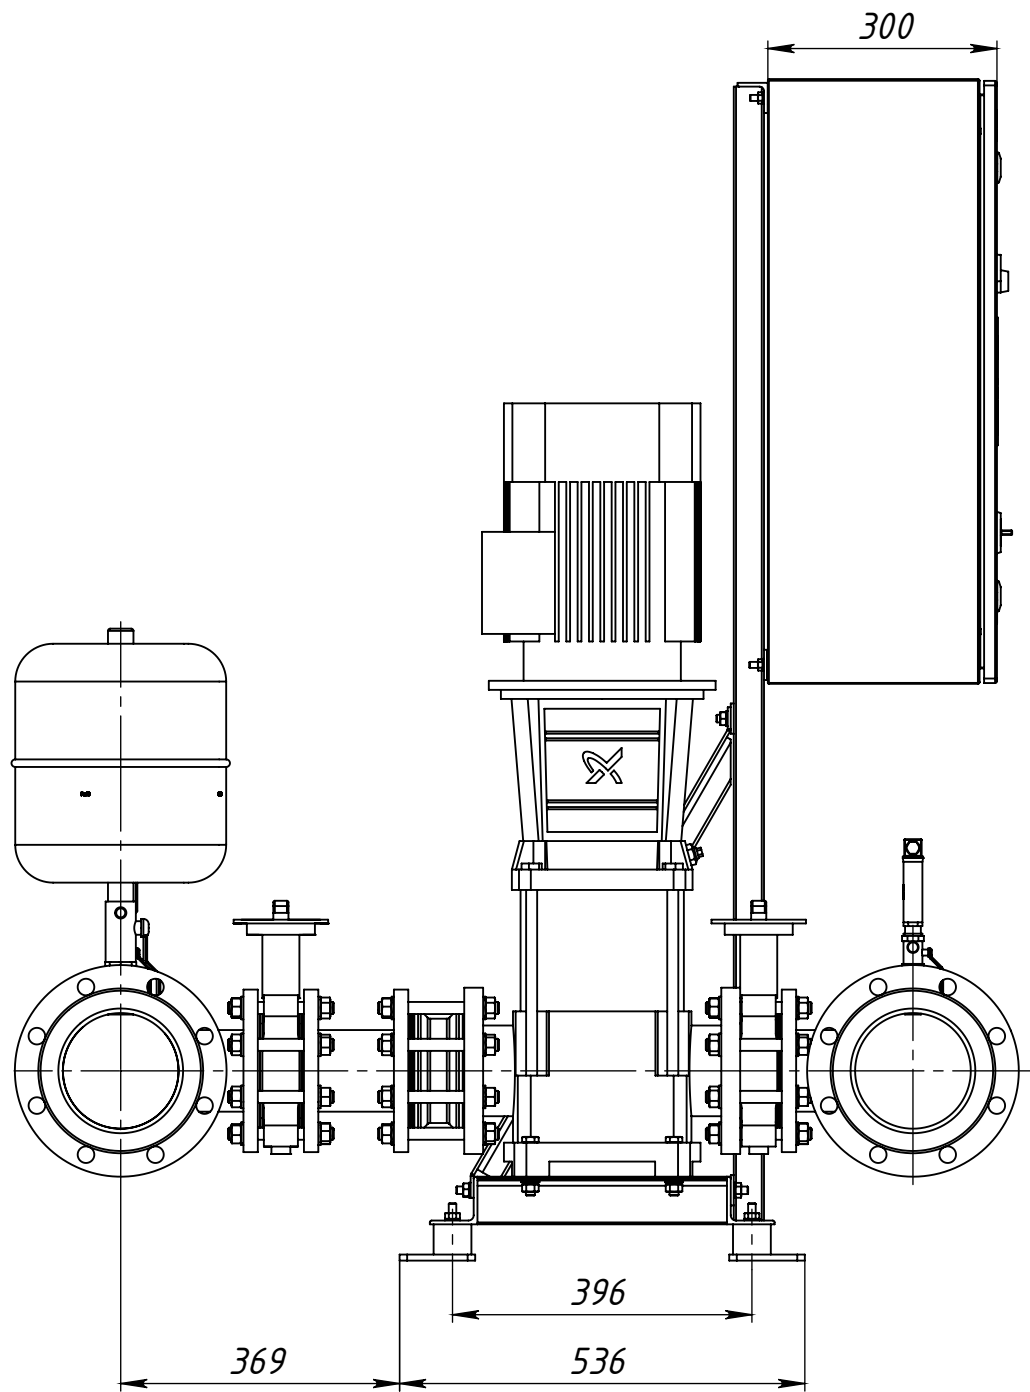





Перв. примен.
Справ. №

Подпись и дата
Инв. № дроб.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

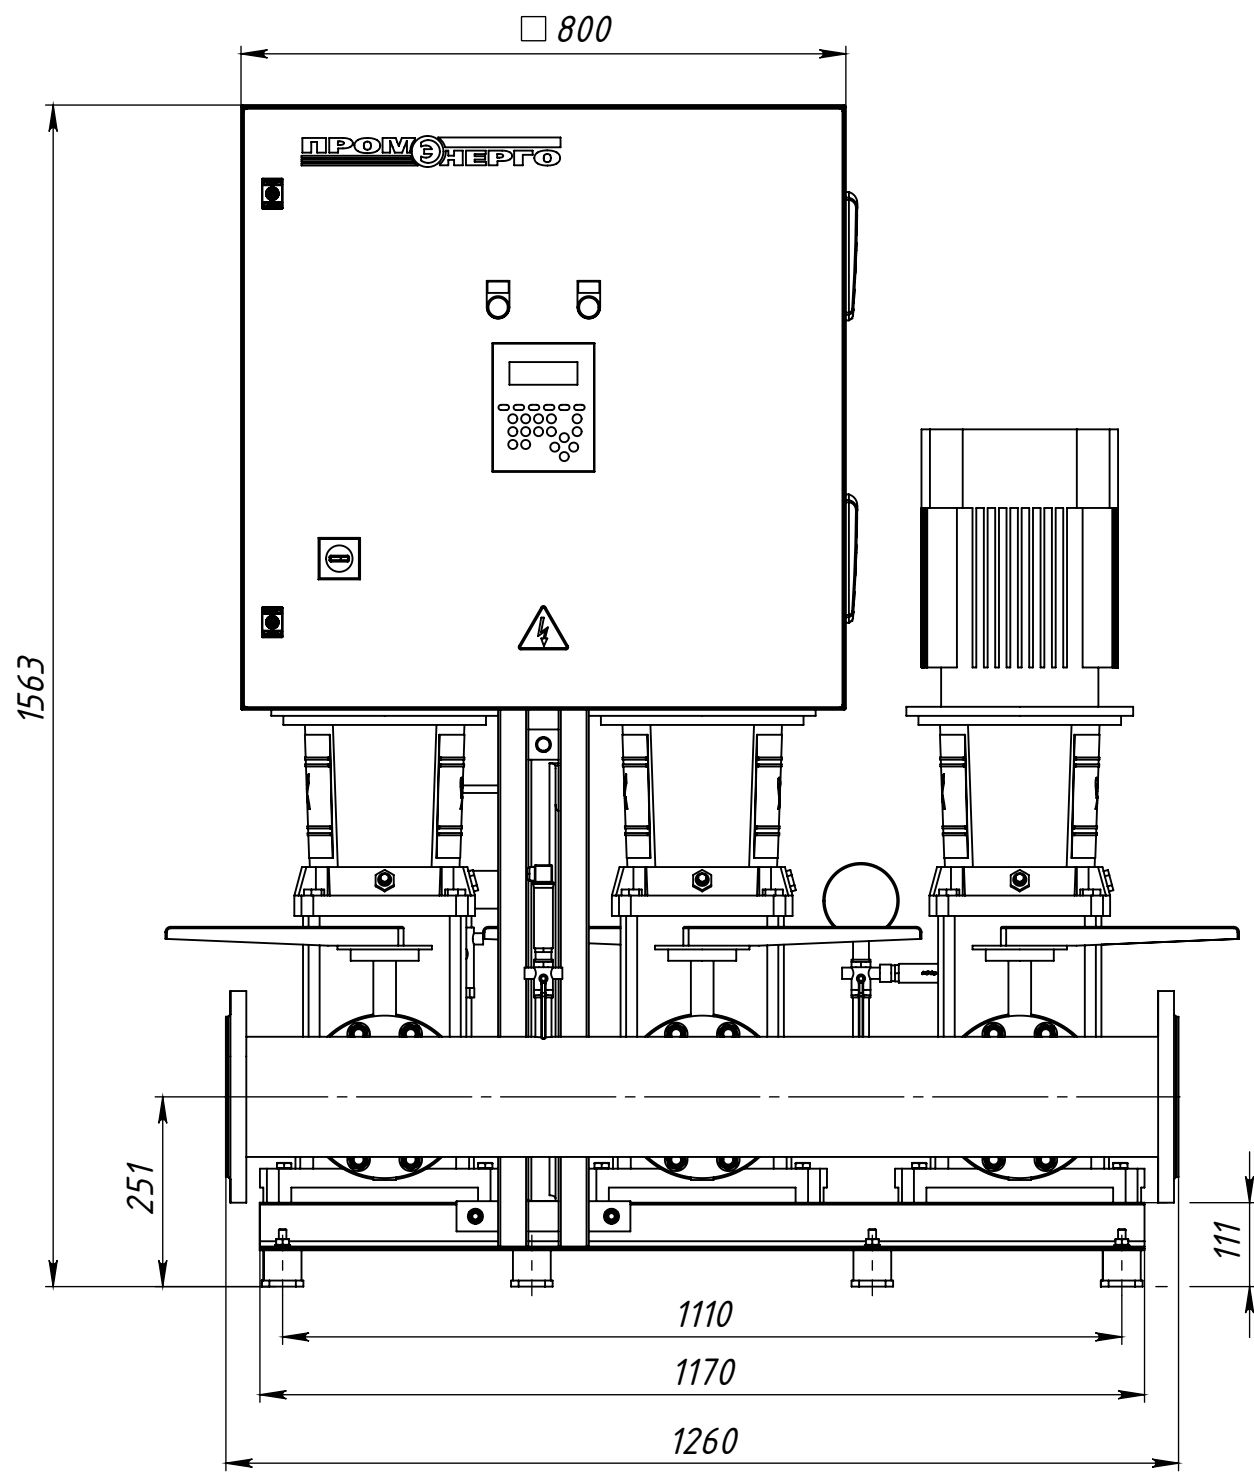

Примечание.
Максимально допустимое давление на выходе станции - 10 бар.
Заглушки фланцевые (АТК 24,200,02-90) и фланцевые гидрокомпенсаторы в количестве 2 шт на чертеже условно не показаны

Габаритный чертеж гидрокомпесатора.

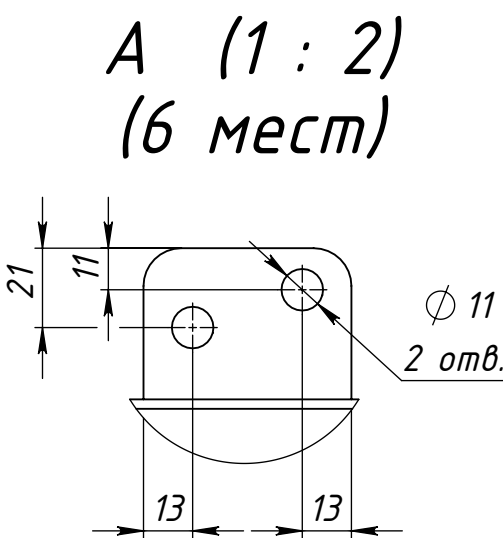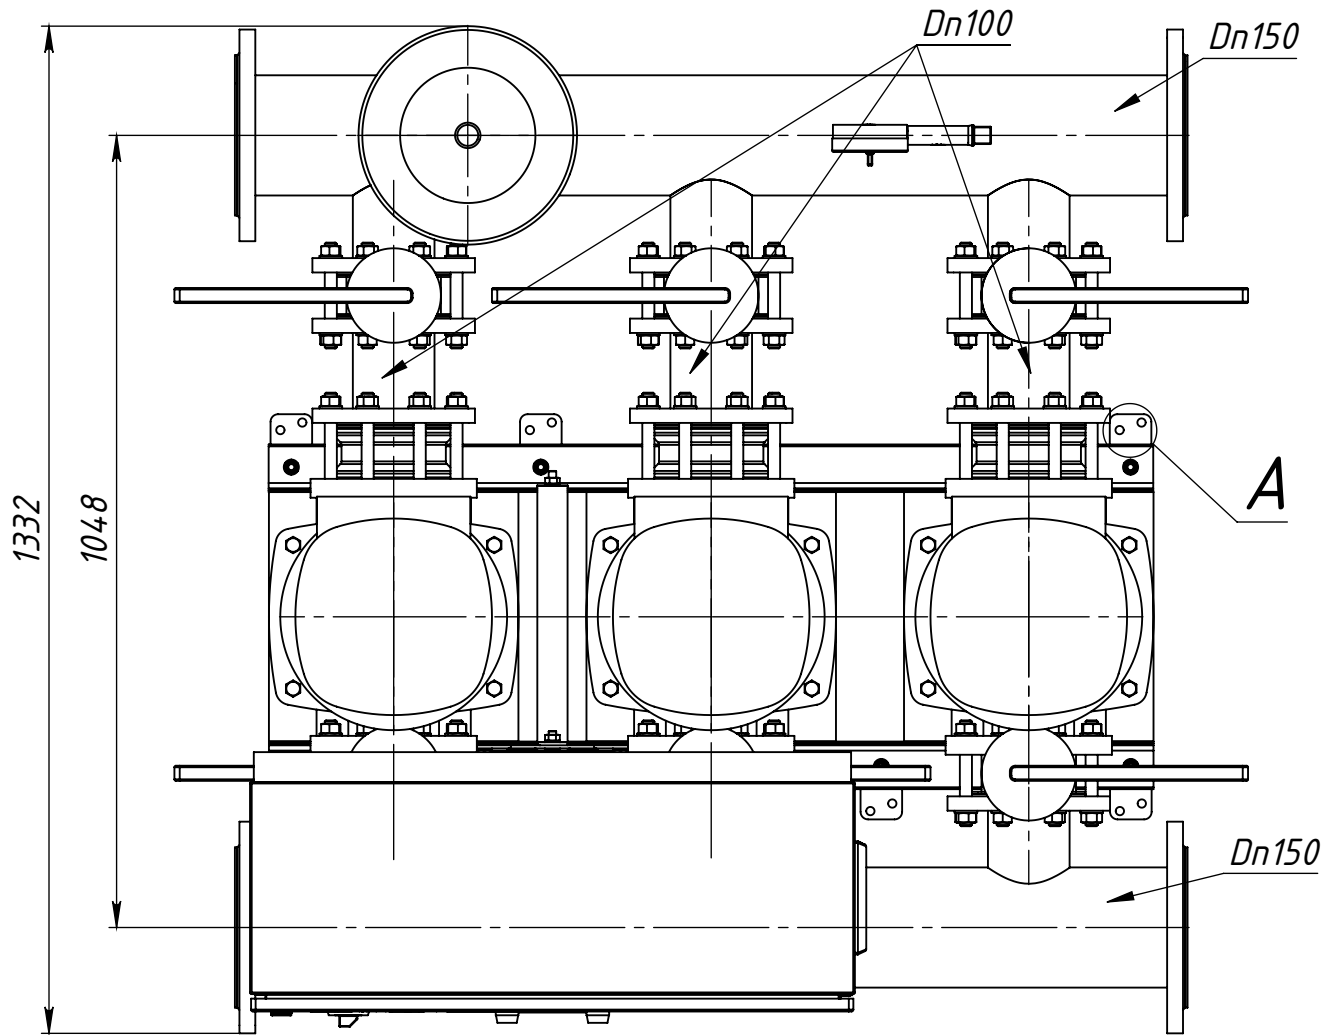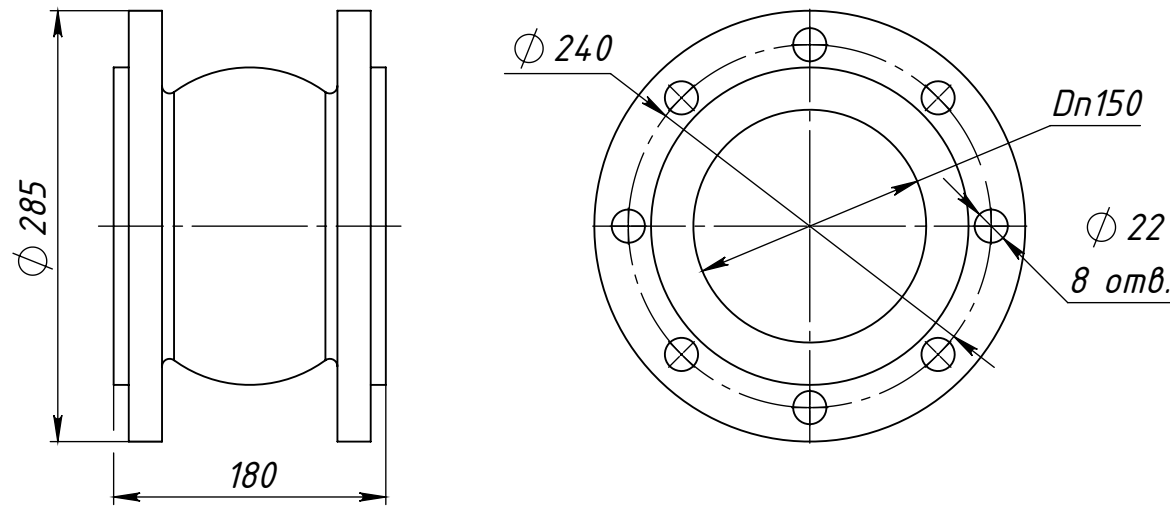

				МАНС МультиПро 3 CR 64-2-2 P.00.00 ГЧ					
				Малогабаритная автоматическая насосная станция Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		Дата				1:10
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
Нач. КБ									
Н.контр.									
Утв.					Лист 1		Листов 1		
									